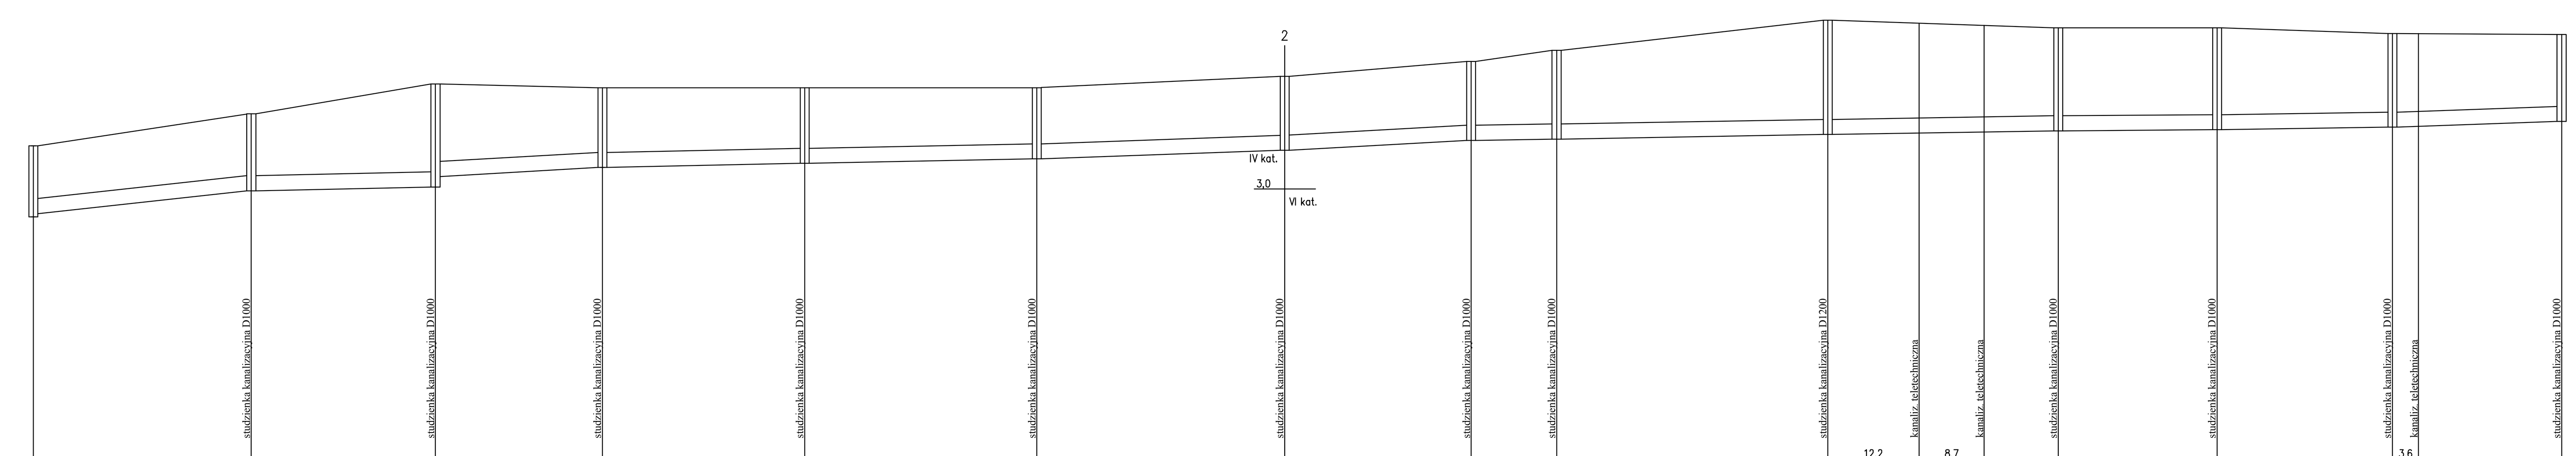

Poziom porównawczy 405,00 m.n.p.m.

Oznaczenia	Odległość	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	Głębokość
14	332,1	414,15	411,95 / 412,34	2,20 / 1,81
15	361,2	415,00	412,86	2,14
16	385,8	415,80	412,96 / 413,32	2,84 / 2,48
17	408,1	415,70	413,44	2,26
18	435,1	415,70	413,58	2,12
19	466,1	415,70	413,70	2,00
20	499,2	416,00	413,95	2,05
21	524,1	416,40	414,22	2,18
22	535,5	416,70	414,32	2,38
23	571,7	417,50	414,42	3,08
24	602,5	417,30	414,51	2,79
25	623,7	417,30	414,58	2,72
26	647,1	417,15	414,65	2,50
28	669,7	417,12	414,72	2,40

Odcinek	Odległość	Spadek
14–15	29,1	1,8%
15–16	24,6	0,41%
16–17	22,3	0,51%
17–18	27,0	0,51%
18–19	31,0	0,39%
19–20	33,1	0,76%
20–21	24,9	1,08%
21–22	11,4	0,88%
22–23	36,2	0,28%
23–24	30,8	0,29%
24–25	21,2	0,33%
25–26	23,4	0,30%
26–28	22,6	0,30%

Średnica / materiał: RURY KANALIZACYJNE z PVC-U klasa S (SDR34; SN8) z WYDŁUŻONYM KIELICHEM (w/k) 400 - ścianka lita PN-EN 1401; 1999

BIOTECH - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA

Tytuł projektu.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA-GMINA ZAWOJA - ETAP I - PROJEKT WYKONAWCZY				
Adres obiektu budowlanego.	SKAWICA - GMINA ZAWOJA			Numer rysunku: W-3	
Nazwa rysunku.	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ				
Skala: 1:100/500	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień budowlanych.	Data.	Podpis.
Główny projektant:	Jerzy MYKIETYŃSKI	instalacyjna	586/87	08.2009	
Projektant:	Wiesław KOCOT	instalacyjna	OS-IV-7210/442/88	08.2009	
Sprawdził:	Wojciech KARWATKA	instalacyjna	SLK/0467/PWOS/04	08.2009	