


Poziom porównawczy 465.00 m n.p.m.

Rzędna terenu	473.70	474.20	475.50
Rzędna dna kanału	471.96	472.30	474.00
Głębokość	1.74	1.90	1.50
Średnica / materiał	Rura kanalizacyjna z PVC-U szarego szkieletu "S" SDR34, SN8 (Rn) 160 PN-EN 1401, 1999		
Spadek	6‰	5.07‰	
Odległość	94.54	33.5	38.0

Oznaczenia 801 820 821

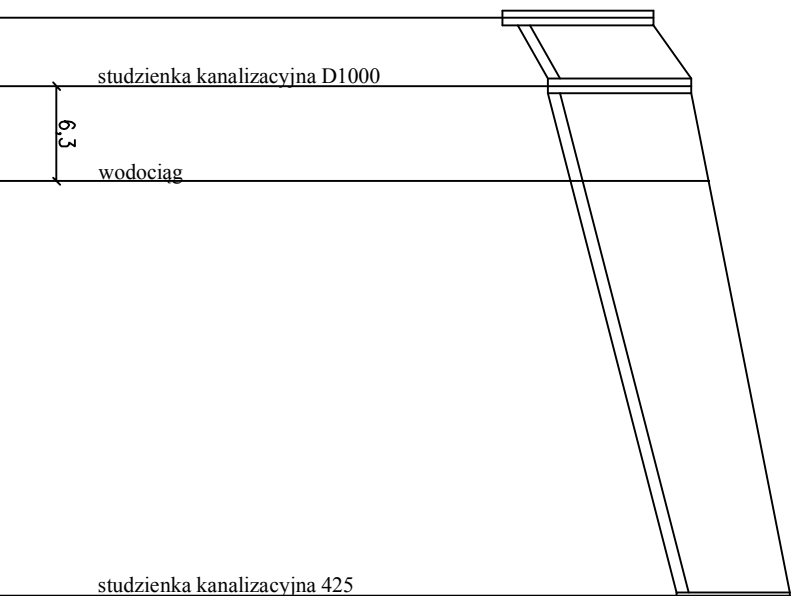

BIOTECH - PROJEKT		PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA	
Tytuł projektu		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI	
Adres obiektu budowlanego		SKARŻYŃSKA, GMINA ZAWOJA	
Nazwa projektu		PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ	
Skala: 1:1000/500		Inię i nazwisko: Inżynier	Wzrost i data: 176
Główny projektant		Instalacja	Podpis
Projektant		Instalacja	Instalacja
Sprawdził		Instalacja	Instalacja