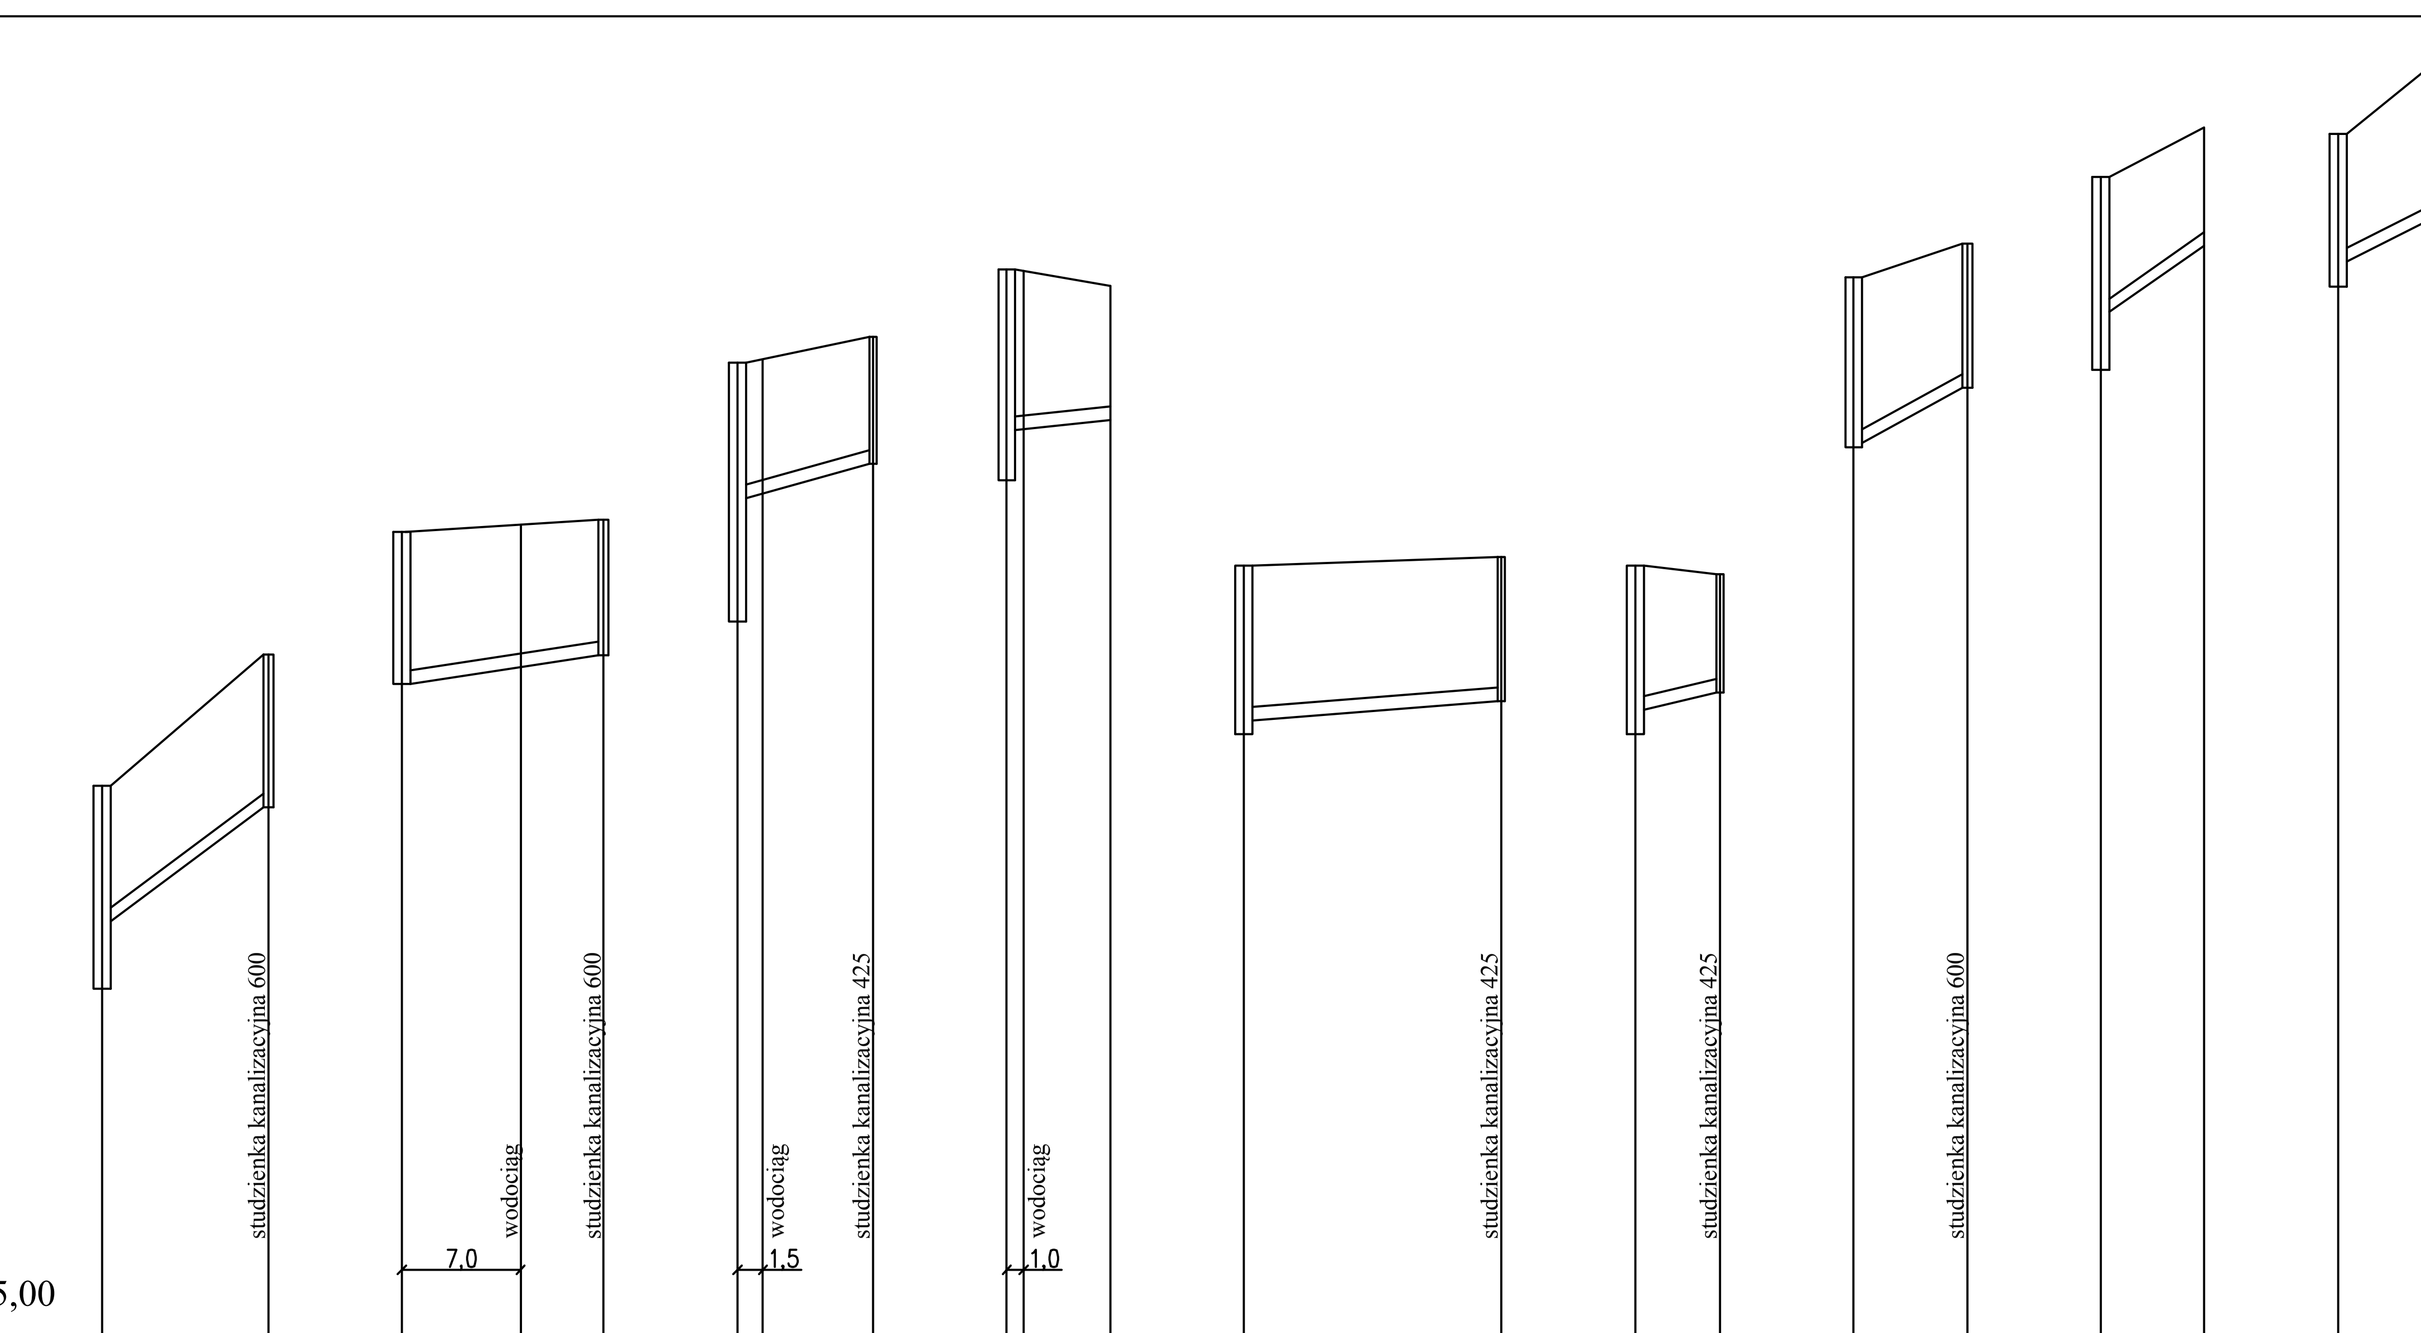

Poziom porównawczy 460,00; 465,00 m.n.p.m.

Oznaczenia	Odległość	Spadek	Średnica / materiał	Głębokość	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu
749	0,0			1,95 / 1,60	464,75 / 465,10	466,70
	10,0	13,5‰	PVC-U "S" (w/k) 160			
749'	10,0			1,80	466,45	468,25
764	0,0			1,80	467,90	469,70
	12,0	2,8‰	PVC-U "S" (w/k) 160			
764'	12,0			1,60	468,24	469,84
752	0,0			3,11 / 1,60	468,59 / 470,10	471,70
	8,0	5,0‰	PVC-U (w/k) 160			
752'	8,0			1,50	470,50	472,00
753	0,0			2,30 / 1,87	470,50 / 470,93	472,80
	6,0	1,5‰	PVC 160			
sz. ist.	6,0			1,58	471,02	472,60
756	0,0			1,99 / 1,83	472,31 / 472,47	474,30
	15,0	1,5‰	PVC-U "S" (w/k) 160			
756'	15,0			1,70	472,70	474,40
756	0,0			1,99 / 1,70	472,31 / 452,60	474,30
	5,0	4,0‰	PVC 160			
756"	5,0			1,40	452,80	454,20
760	0,0			2,00 / 1,91	475,70 / 475,79	477,70
	7,0	8,7‰	PVC 160			
760'	7,0			1,70	476,40	478,10
762	0,0			2,28 / 1,60	476,72 / 477,40	479,00
	6,5	12,0‰	PVC 160			
sz. ist.	6,5			1,40	478,18	479,58
763	0,0			1,80 / 1,71	477,70 / 477,79	479,50
	5,5	12,4‰	PVC 160			
sz. ist.	5,5			1,80	478,47	480,27

BIOTECH - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA					
Tytuł projektu.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA-GMINA ZAWOJA - ETAP I - PROJEKT WYKONAWCZY				
Adres obiektu budowlanego.	SKAWICA - GMINA ZAWOJA			Numer rysunku: W-20.5	
Nazwa rysunku.	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ				
Skala: 1:100/500	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień budowlanych.	Data.	Podpis.
Główny projektant:	Jerzy MYKIETYŃSKI	instalacyjna	586/87	08.2009	
Projektant:	Wiesław KOCOT	instalacyjna	OS-IV-7210/442/88	08.2009	
Sprawdził:	Wojciech KARWATKA	instalacyjna	SLK/0467/PWOS/04	08.2009	