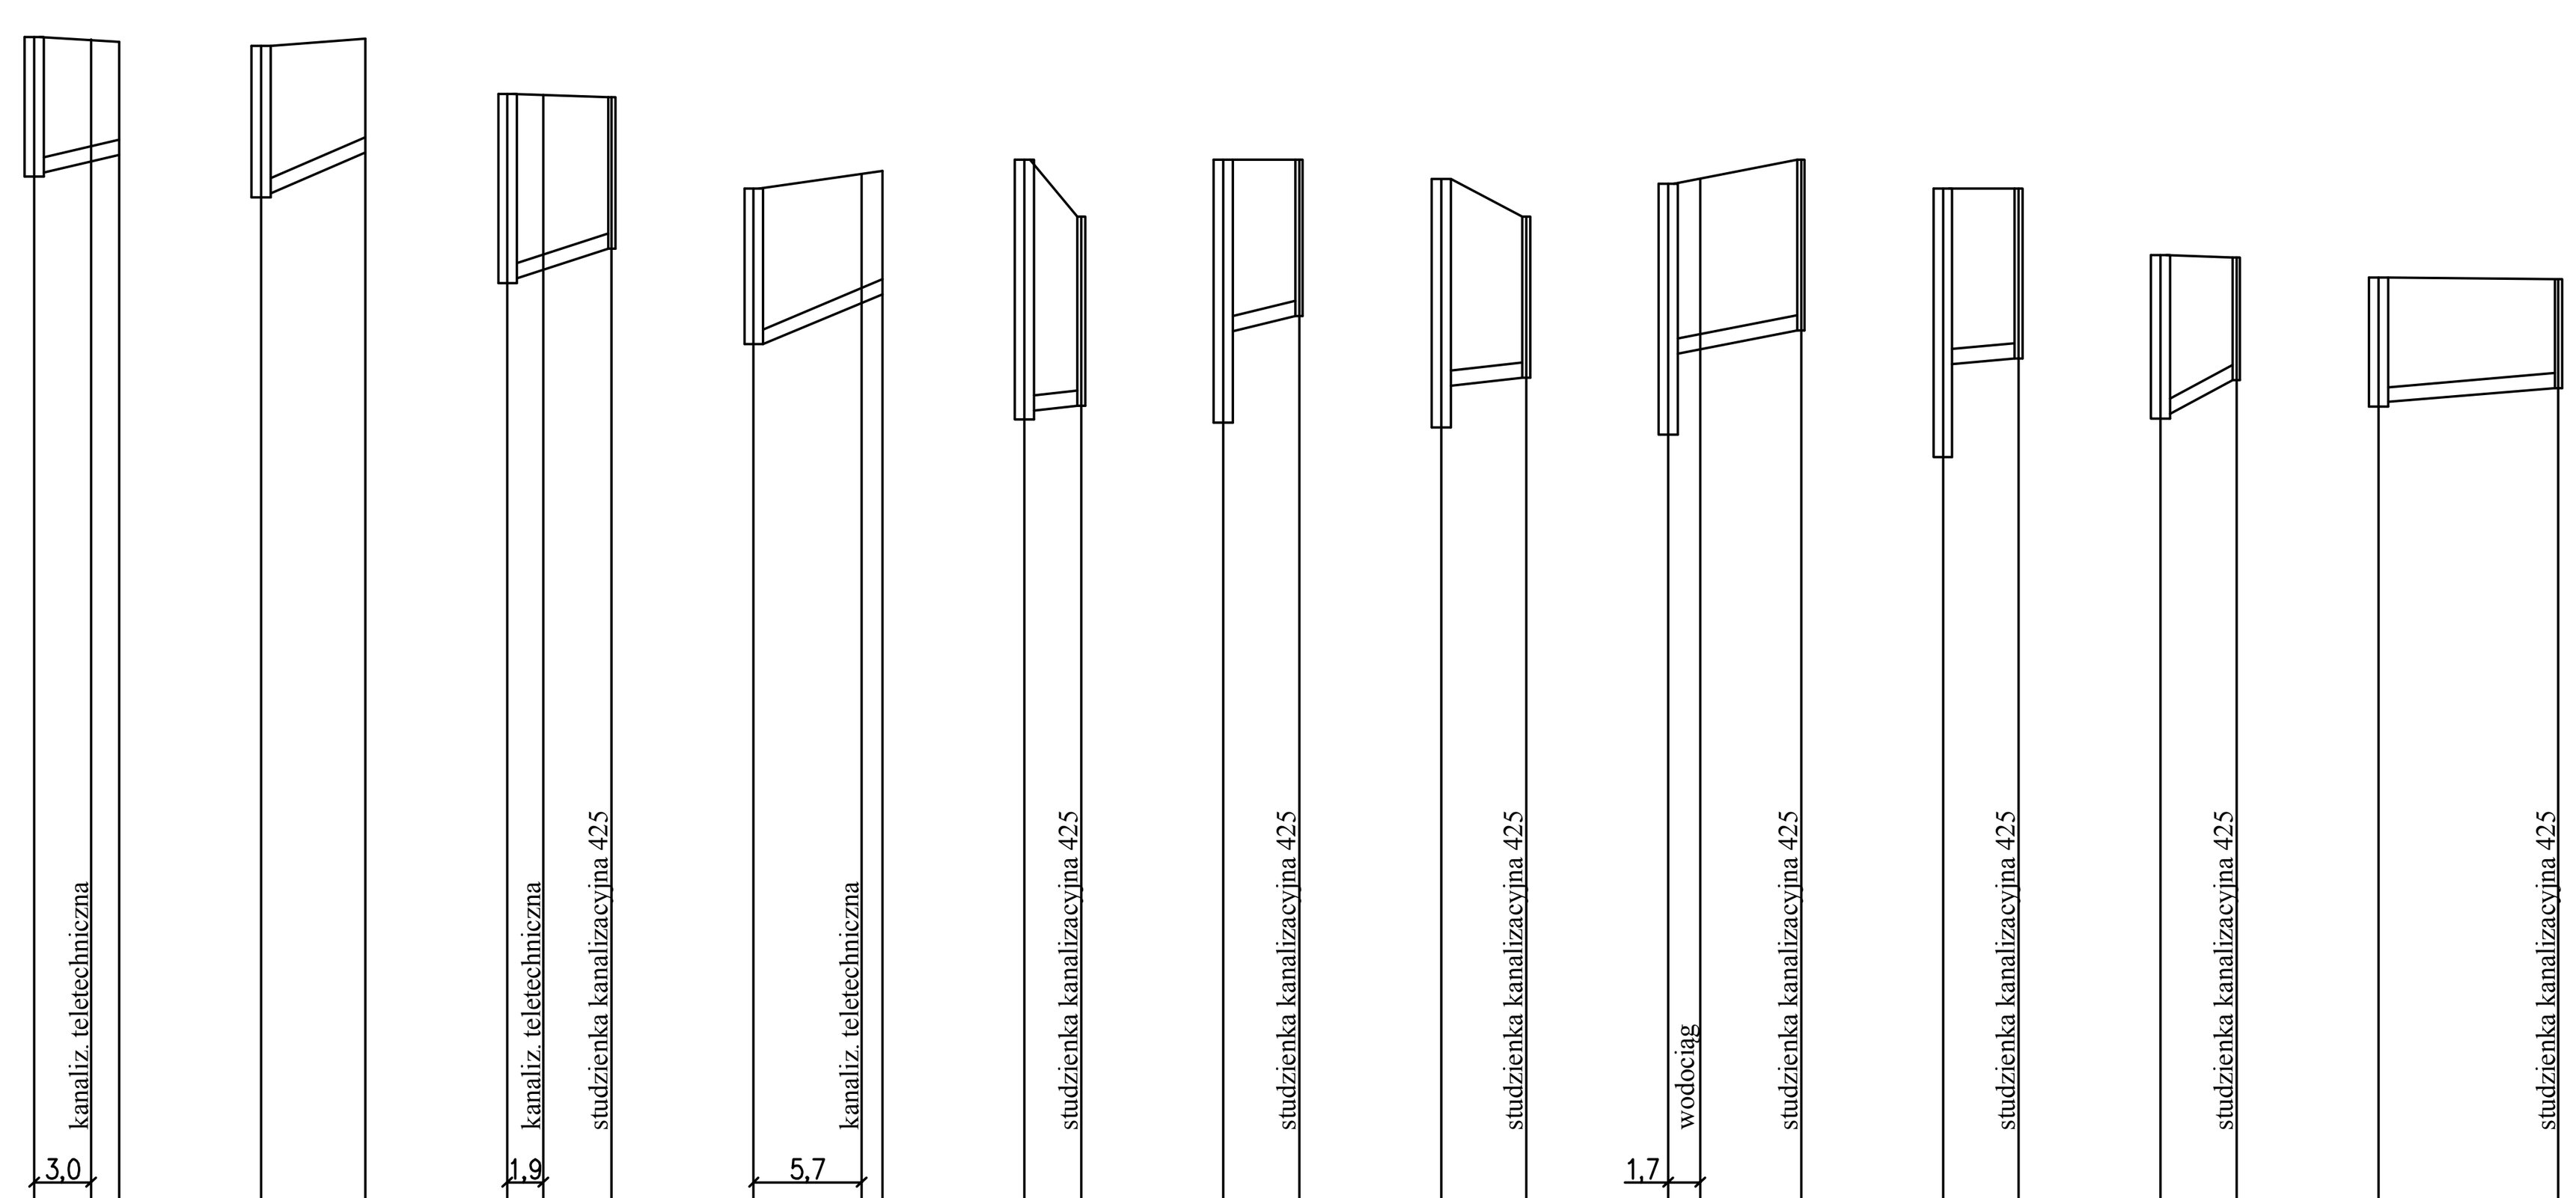

Poziom porównawczy 435,00 m.n.p.m.

Rzędna terenu	447,90 / 447,85	447,80 / 447,88	447,30 / 447,26	446,30 / 446,48	446,60 / 446,00	446,60 / 446,60
Rzędna dna kanału	446,27 / 446,36 / 446,45	446,20 / 446,29 / 446,52	445,30 / 445,39 / 445,66	444,45 / 444,60 / 445,03	443,86 / 443,95 / 444,00	443,82 / 444,80 / 444,95
Głębokość	1,63 / 1,54 / 1,40	1,60 / 1,51 / 1,36	2,00 / 1,91 / 1,60	1,85 / 1,70 / 1,45	2,74 / 2,65 / 2,00	2,78 / 1,80 / 1,65
Średnica / materiał	PVC 160	PVC 160	PVC 160	PVC 160	PVC 160	PVC 160
Spadek	2,0%	4,2%	4,9%	6,3%	1,6%	3,7%
Odległość	0,0 / 4,5 / 4,5	0,0 / 5,5 / 5,5	0,0 / 5,5 / 5,5	0,0 / 6,8 / 6,8	0,0 / 3,0	0,0 / 4,0
Oznaczenia	537 / sz. ist.	536 / sz. ist.	534 / 534'	533 / sz. ist.	529 / 529'	528 / 528'

Rzędna terenu	446,40 / 446,00	446,35 / 446,60	446,30 / 446,30	445,59 / 445,57	445,36 / 445,34
Rzędna dna kanału	443,77 / 444,21 / 444,30	443,70 / 444,55 / 444,80	443,46 / 444,44 / 444,50	443,70 / 443,92 / 444,07	443,78 / 443,83 / 443,98
Głębokość	2,63 / 2,19 / 1,70	2,65 / 1,80 / 1,80	2,84 / 1,86 / 1,80	1,89 / 1,67 / 1,50	1,58 / 1,53 / 1,36
Średnica / materiał	PVC 160	PVC 160	PVC 160	PVC 160	PVC-U "S" (w/k) 160
Spadek	2,0%	3,6%	1,5%	3,8%	1,5%
Odległość	0,0 / 4,5 / 4,5	0,0 / 7,0 / 7,0	0,0 / 4,0	0,0 / 4,0	0,0 / 9,5 / 9,5
Oznaczenia	527 / 527'	526 / 526'	524 / 524'	538 / 538'	539 / 539'

BIOTECH - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA					
Tytuł projektu.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA- GMINA ZAWOJA - ETAP I				
Adres obiektu budowlanego.	SKAWICA - GMINA ZAWOJA			Numer rysunku: 89	
Nazwa rysunku.	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ				
Skala: 1:1000/500	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień budowlanych.	Data.	Podpis.
Główny projektant:	Jerzy MYKIETYŃSKI	instalacyjna	586/87	07.2009	
Projektant:	Wiesław KOCOT	instalacyjna	OS-IV-7210/ 442/88	07.2009	
Sprawdził:	Wojciech KARWATKA	instalacyjna	SLK/0467/ PWOS/04	07.2009	