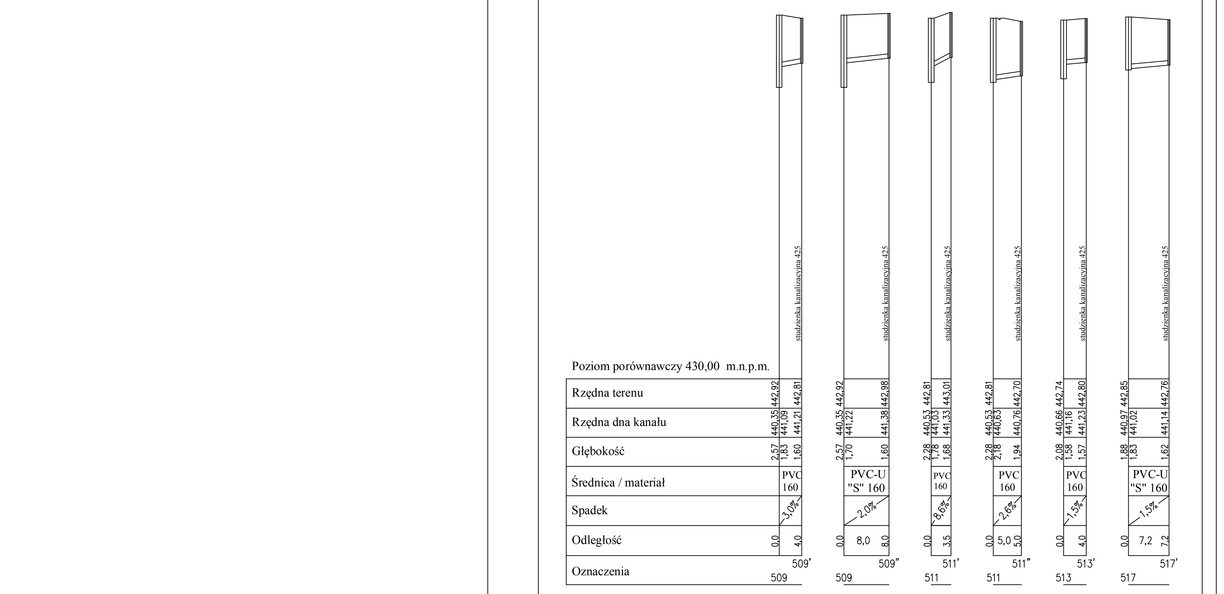

Rzędna terenu	442,92 / 442,81
Rzędna dna kanału	440,35 / 441,38 / 442,92 / 441,09 / 441,71 / 442,81
Głębokość	2,57 / 1,83 / 1,80
Średnica / materiał	PVC 160
Spadek	1,0%
Odległość	0,0 / 1,0
Oznaczenia	509* / 509

Rzędna terenu	442,92 / 442,88
Rzędna dna kanału	440,35 / 441,38 / 442,92 / 441,09 / 441,71 / 442,81
Głębokość	2,57 / 1,80 / 1,50
Średnica / materiał	PVC-U "S" 160
Spadek	2,0%
Odległość	0,0 / 8,0 / 8,0
Oznaczenia	509* / 509

Rzędna terenu	442,81 / 443,01
Rzędna dna kanału	440,53 / 441,03 / 441,31 / 442,81
Głębokość	2,28 / 1,78 / 1,88
Średnica / materiał	PVC 160
Spadek	1,8%
Odległość	0,0 / 1,5 / 1,5
Oznaczenia	511* / 511

Rzędna terenu	442,81 / 442,70
Rzędna dna kanału	440,53 / 441,03 / 441,38 / 442,70
Głębokość	2,28 / 1,94 / 1,84
Średnica / materiał	PVC 160
Spadek	2,0%
Odległość	0,0 / 5,0 / 5,0
Oznaczenia	511* / 511

Rzędna terenu	442,74 / 442,60
Rzędna dna kanału	440,66 / 441,09 / 441,23 / 442,60
Głębokość	2,08 / 1,58 / 1,37
Średnica / materiał	PVC 160
Spadek	1,5%
Odległość	0,0 / 1,0 / 1,0
Oznaczenia	513* / 513

Rzędna terenu	442,85 / 442,76
Rzędna dna kanału	440,97 / 441,02 / 441,14 / 442,76
Głębokość	1,88 / 1,83 / 1,62
Średnica / materiał	PVC-U "S" 160
Spadek	1,5%
Odległość	0,0 / 7,2 / 7,2
Oznaczenia	517* / 517

BIOTECH - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA

Tytuł projektu:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA-GMINA ZAWOJA - ETAP I - PROJEKT WYKONAWCZY				
Adres obiektu budowlanego:	SKAWICA - GMINA ZAWOJA			Numer rysunku:	W-13.3
Nazwa rysunku:	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ				
Skala: 1:100/500	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień budowlanych:	Data:	Podpis:
Główny projektant:	Jerzy MYKIETYŃSKI	instalacyjna	586/87	08.2009	
Projektant:	Wiesław KOCOT	instalacyjna	OS-IV-7210-44/88	08.2009	
Sprawdził:	Wojciech KARWIATKA	instalacyjna	SLK/0467/PWOS/04	08.2009	