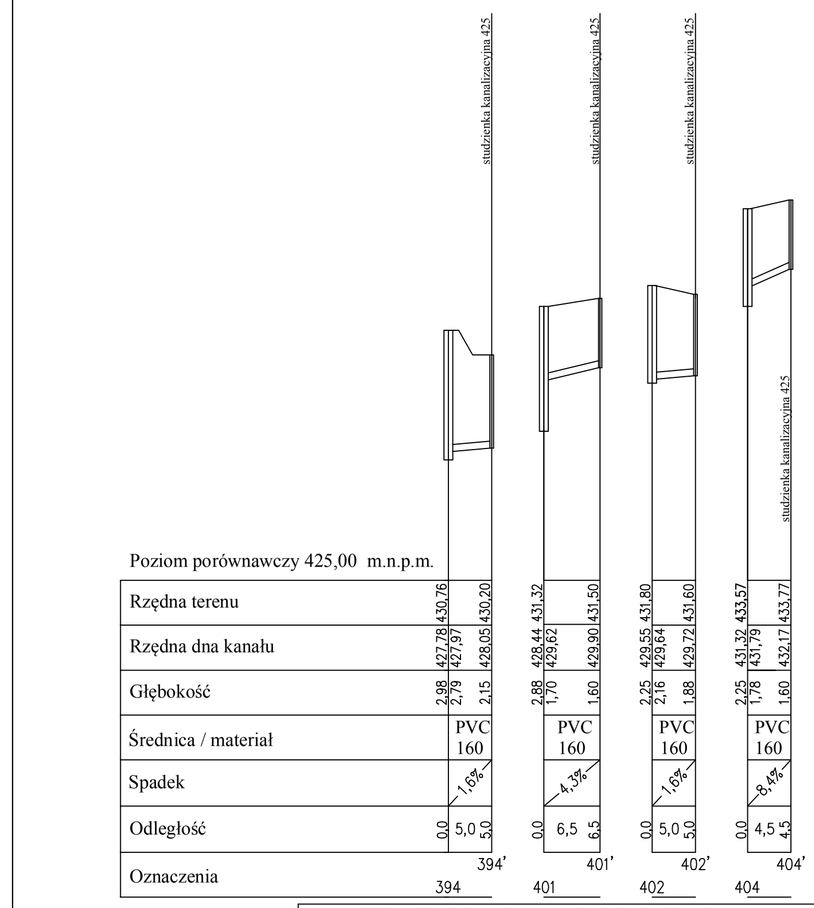

Poziom porównawczy 425,00 m.n.p.m.

Rzędna terenu	430,76 / 430,20	431,32 / 431,50	431,80 / 431,60	433,57 / 433,77
Rzędna dna kanału	427,78 / 427,97 / 428,05	428,44 / 429,62 / 429,90	429,55 / 429,64 / 429,72	431,32 / 431,79 / 432,17
Głębokość	2,88 / 2,79 / 2,15	2,88 / 1,70 / 1,60	2,25 / 2,16 / 1,88	2,25 / 1,78 / 1,60
Średnica / materiał	PVC 160	PVC 160	PVC 160	PVC 160
Spadek	1,6‰	4,3‰	1,6‰	8,4‰
Odległość	0,0 / 5,0 / 5,0	0,0 / 6,5 / 6,5	0,0 / 5,0 / 5,0	0,0 / 4,5 / 4,5
Oznaczenia	394 / 394'	401 / 401'	402 / 402'	404 / 404'

BIOTECH - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA					
Tytuł projektu.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA- GMINA ZAWOJA - ETAP I				
Adres obiektu budowlanego.	SKAWICA - GMINA ZAWOJA			Numer rysunku: 31	
Nazwa rysunku.	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ				
Skala: 1:1000/500	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień budowlanych.	Data.	Podpis.
Główny projektant:	Jerzy MYKIETYŃSKI	instalacyjna	586/87	07.2009	
Projektant:	Wiesław KOCOT	instalacyjna	OS-IV-7210/ 442/88	07.2009	
Sprawdził:	Wojciech KARWATKA	instalacyjna	SLK/0467/ PWOS/04	07.2009	