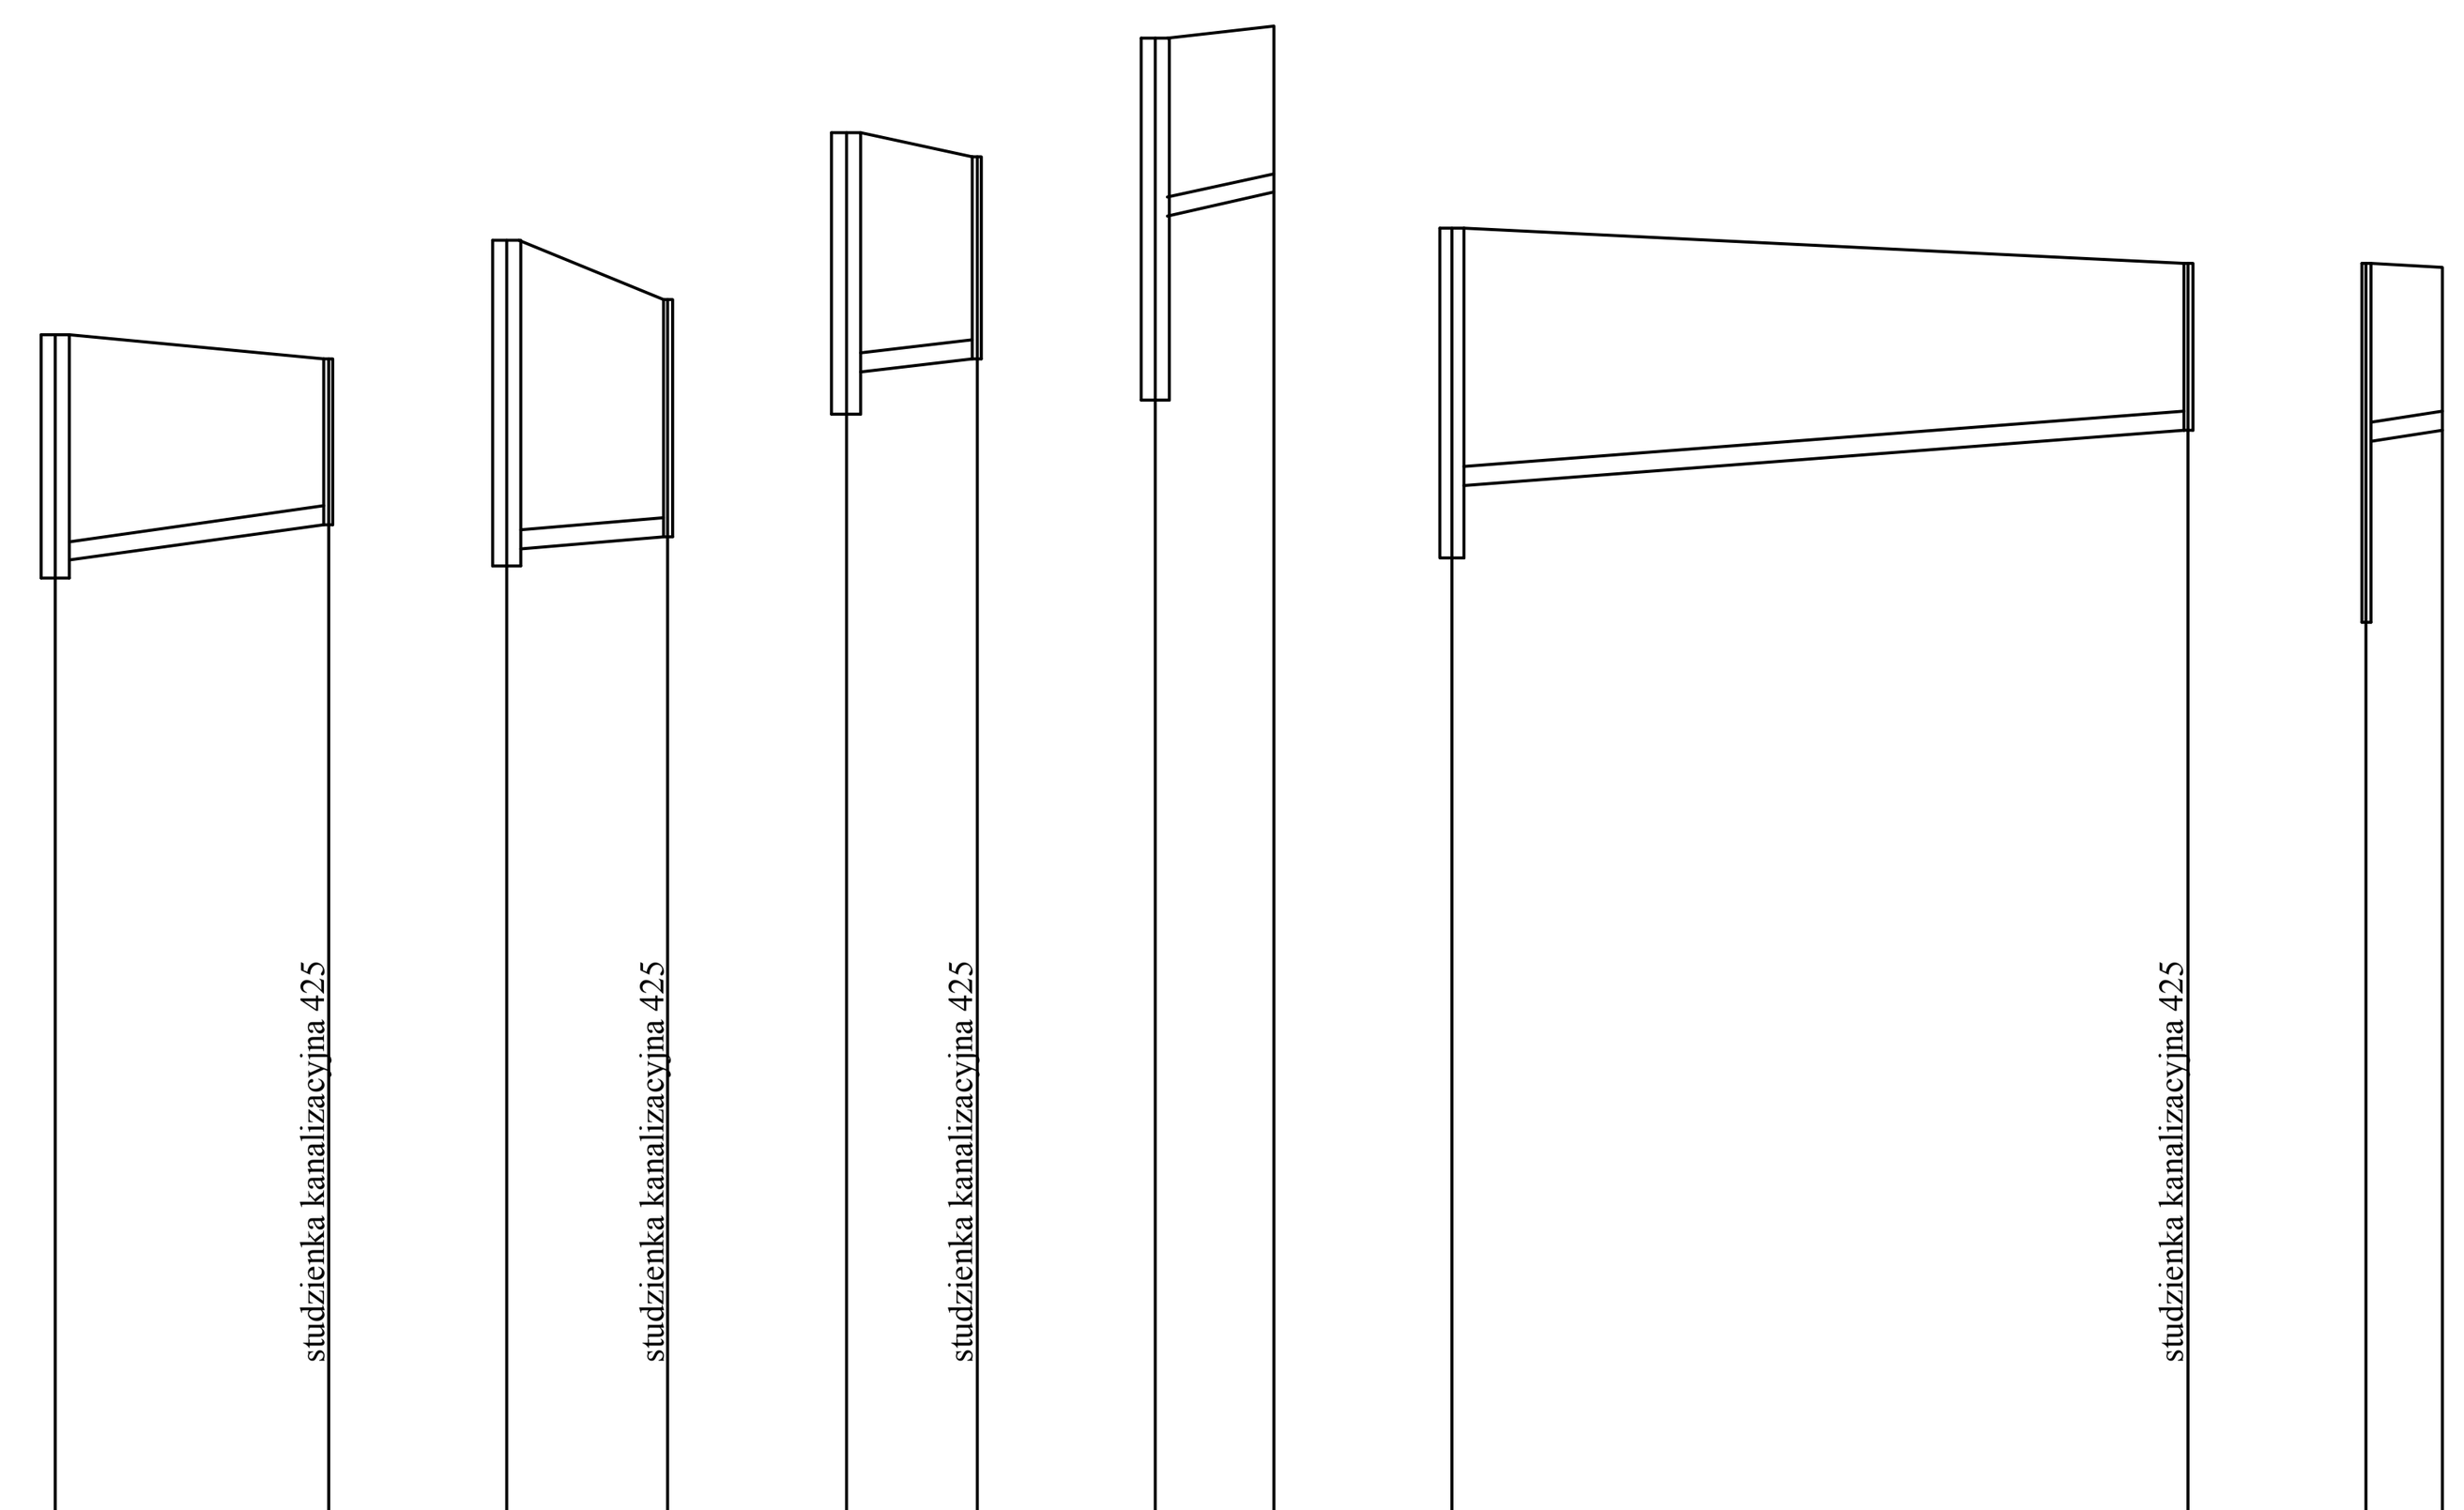

Poziom porównawczy 405,00; 410,00 m.n.p.m.

Rzędna terenu	415,00 / 414,80	415,80 / 415,30	416,70 / 416,50	417,50 / 417,60	420,90 / 420,60	420,60 / 420,57
Rzędna dna kanału	412,86; 413,10 / 413,40	412,96; 413,20 / 413,30	414,32; 414,69 / 414,80	414,42; 416,00 / 416,20	418,12; 418,73 / 419,20	417,58; 419,10 / 419,20
Głębokość	2,14; 1,90 / 1,40	2,84; 2,60 / 2,00	2,38; 2,01 / 1,70	3,08; 1,50 / 1,40	2,78; 2,17 / 1,40	3,02; 1,50 / 1,37
Średnica / materiał	PVC-U "S" (w/k) 160	PVC 160	PVC 160	PVC 160	Rury kanalizacyjne z PVC-U szereg "S" (SDR34; SN8) z wydł. kiel. (w/k) 160	PVC 160
Spadek	2,6%	1,5%	2,0%	4,0%	1,5%	3,1%
Odległość	0,0; 11,5; 11,5	0,0; 6,8; 6,8	0,0; 5,5; 5,5	0,0; 5,0; 5,0	0,0; 31,0; 31,0	0,0; 3,2
Oznaczenia	15 – 15'	16 – 16'	22 – 22'	23 – sz. ist.	299 – 299'	301 – sz.ist.

BIOTECH - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA					
Tytuł projektu.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA- GMINA ZAWOJA - ETAP I				
Adres obiektu budowlanego.	SKAWICA - GMINA ZAWOJA			Numer rysunku: 8	
Nazwa rysunku.	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ				
Skala: 1:1000/500	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień budowlanych.	Data.	Podpis.
Główny projektant:	Jerzy MYKIETYŃSKI	instalacyjna	586/87	07.2009	
Projektant:	Wiesław KOCOT	instalacyjna	OS-IV-7210/442/88	07.2009	
Sprawdził:	Wojciech KARWATKA	instalacyjna	SLK/0467/PWOS/04	07.2009	