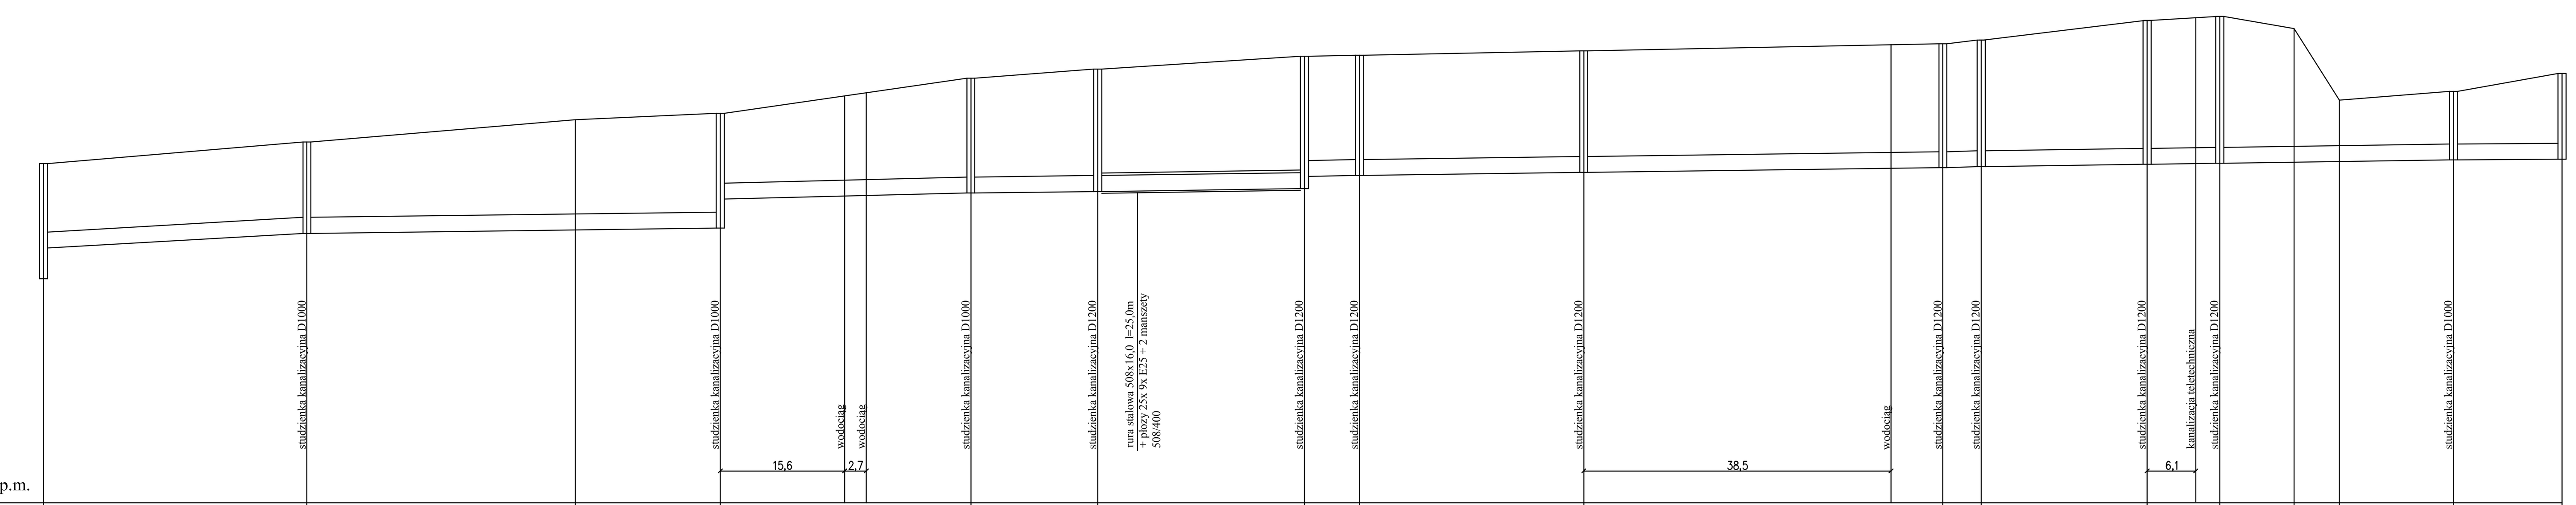

Poziom porównawczy 445,00 m.n.p.m.

Oznaczenia	Odległość	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	Głębokość
174	3560,6	453,51	450,62 451,39	2,89 2,12
175	3593,6	454,05	451,76	2,29
		454,61		
176	3645,4	454,77	451,89 452,58	2,88 2,19
177	3676,8	455,65	452,66	2,99
178	3692,7	455,88	452,70	3,18
179	3718,6	456,20	452,77 453,17	3,43 3,03
180	3725,5	456,22	453,21	3,01
181	3753,6	456,34	453,29	3,05
182	3798,6	456,52	453,41	3,11
183	3803,4	456,61	453,43	3,18
184	3824,3	457,10	453,49	3,61
185	3833,4	457,20	453,52	3,68
	3842,7	456,90	453,54	3,36
	3848,4	455,10	453,56	1,54
186	3862,7	455,32	453,60	1,91
187	3876,3	455,77	453,62	2,15

Odcinek	Odległość	Spadek
174–175	33,0	1,12%
175–176	51,8	0,25%
176–177	31,4	0,25%
177–178	15,9	0,25%
178–179	25,9	0,27%
179–180	6,9	0,58%
180–181	28,1	0,28%
181–182	45,0	0,27%
182–183	4,8	0,42%
183–184	20,9	0,29%
184–185	9,1	0,33%
185–186	9,3; 5,7; 14,3	0,27%
186–187	13,6	0,28%

Średnica / materiał: RURY KANALIZACYJNE z PVC-U klasa S (SDR34; SN8) z WYDŁUŻONYM KIELICHEM (w/k) 400 - ścianka lita PN-EN 1401; 1999

BIOTECH - PROJEKT	PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA				
Tytuł projektu.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA- GMINA ZAWOJA - ETAP I				
Adres obiektu budowlanego.	SKAWICA - GMINA ZAWOJA			Numer rysunku: 113	
Nazwa rysunku.	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ				
Skala: 1:1000/500	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień budowlanych.	Data.	Podpis.
Główny projektant:	Jerzy MYKIETYŃSKI	instalacyjna	586/87	07.2009	
Projektant:	Wiesław KOCOT	instalacyjna	OS-IV-7210/ 442/88	07.2009	
Sprawdził:	Wojciech KARWATKA	instalacyjna	SLK/0467/ PWOS/04	07.2009	