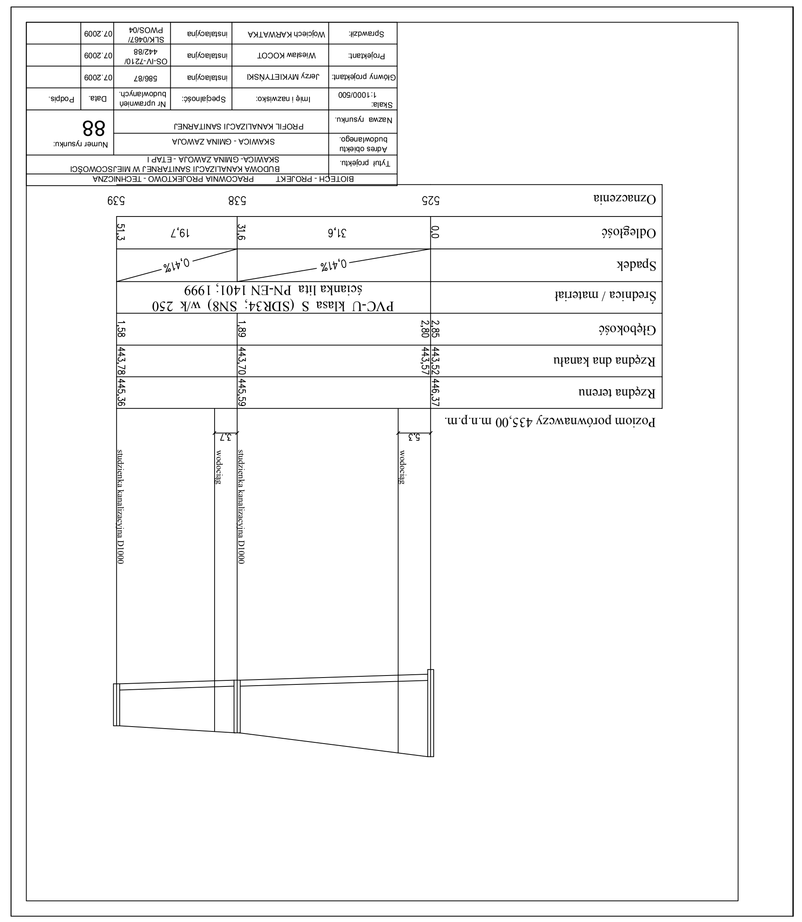
Poziom potwierdzony 435,00 m.n.p.m.
Rzędna terenu
Rzędna dna kanału
Głębokość
Średnica / materiał
PVC-U klasa S (SDR34; SN8) w/r 250
ścianka lita PN-EN 1401: 1999
Spadek
0,41‰
0,41‰
Odległość
0,0
31,6
19,7
Oznaczenia
525
538
539
studzienka kanalizacyjna 01/999
studzienka kanalizacyjna 01/999
studzienka kanalizacyjna 01/999
3,7
3,7
3,7
435,00
434,87
434,54
434,54
434,41
434,08
434,08
433,95
433,62
433,62
433,49
433,16
PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ
BIURO PROJEKTOWE - TECHNOCNA
Tytuł projektu
Adres obiektu
Nazwa rysunku
Skala
1:1000/500
Opracował
Sprawdził
Data
Podpis
Numer rysunku
88