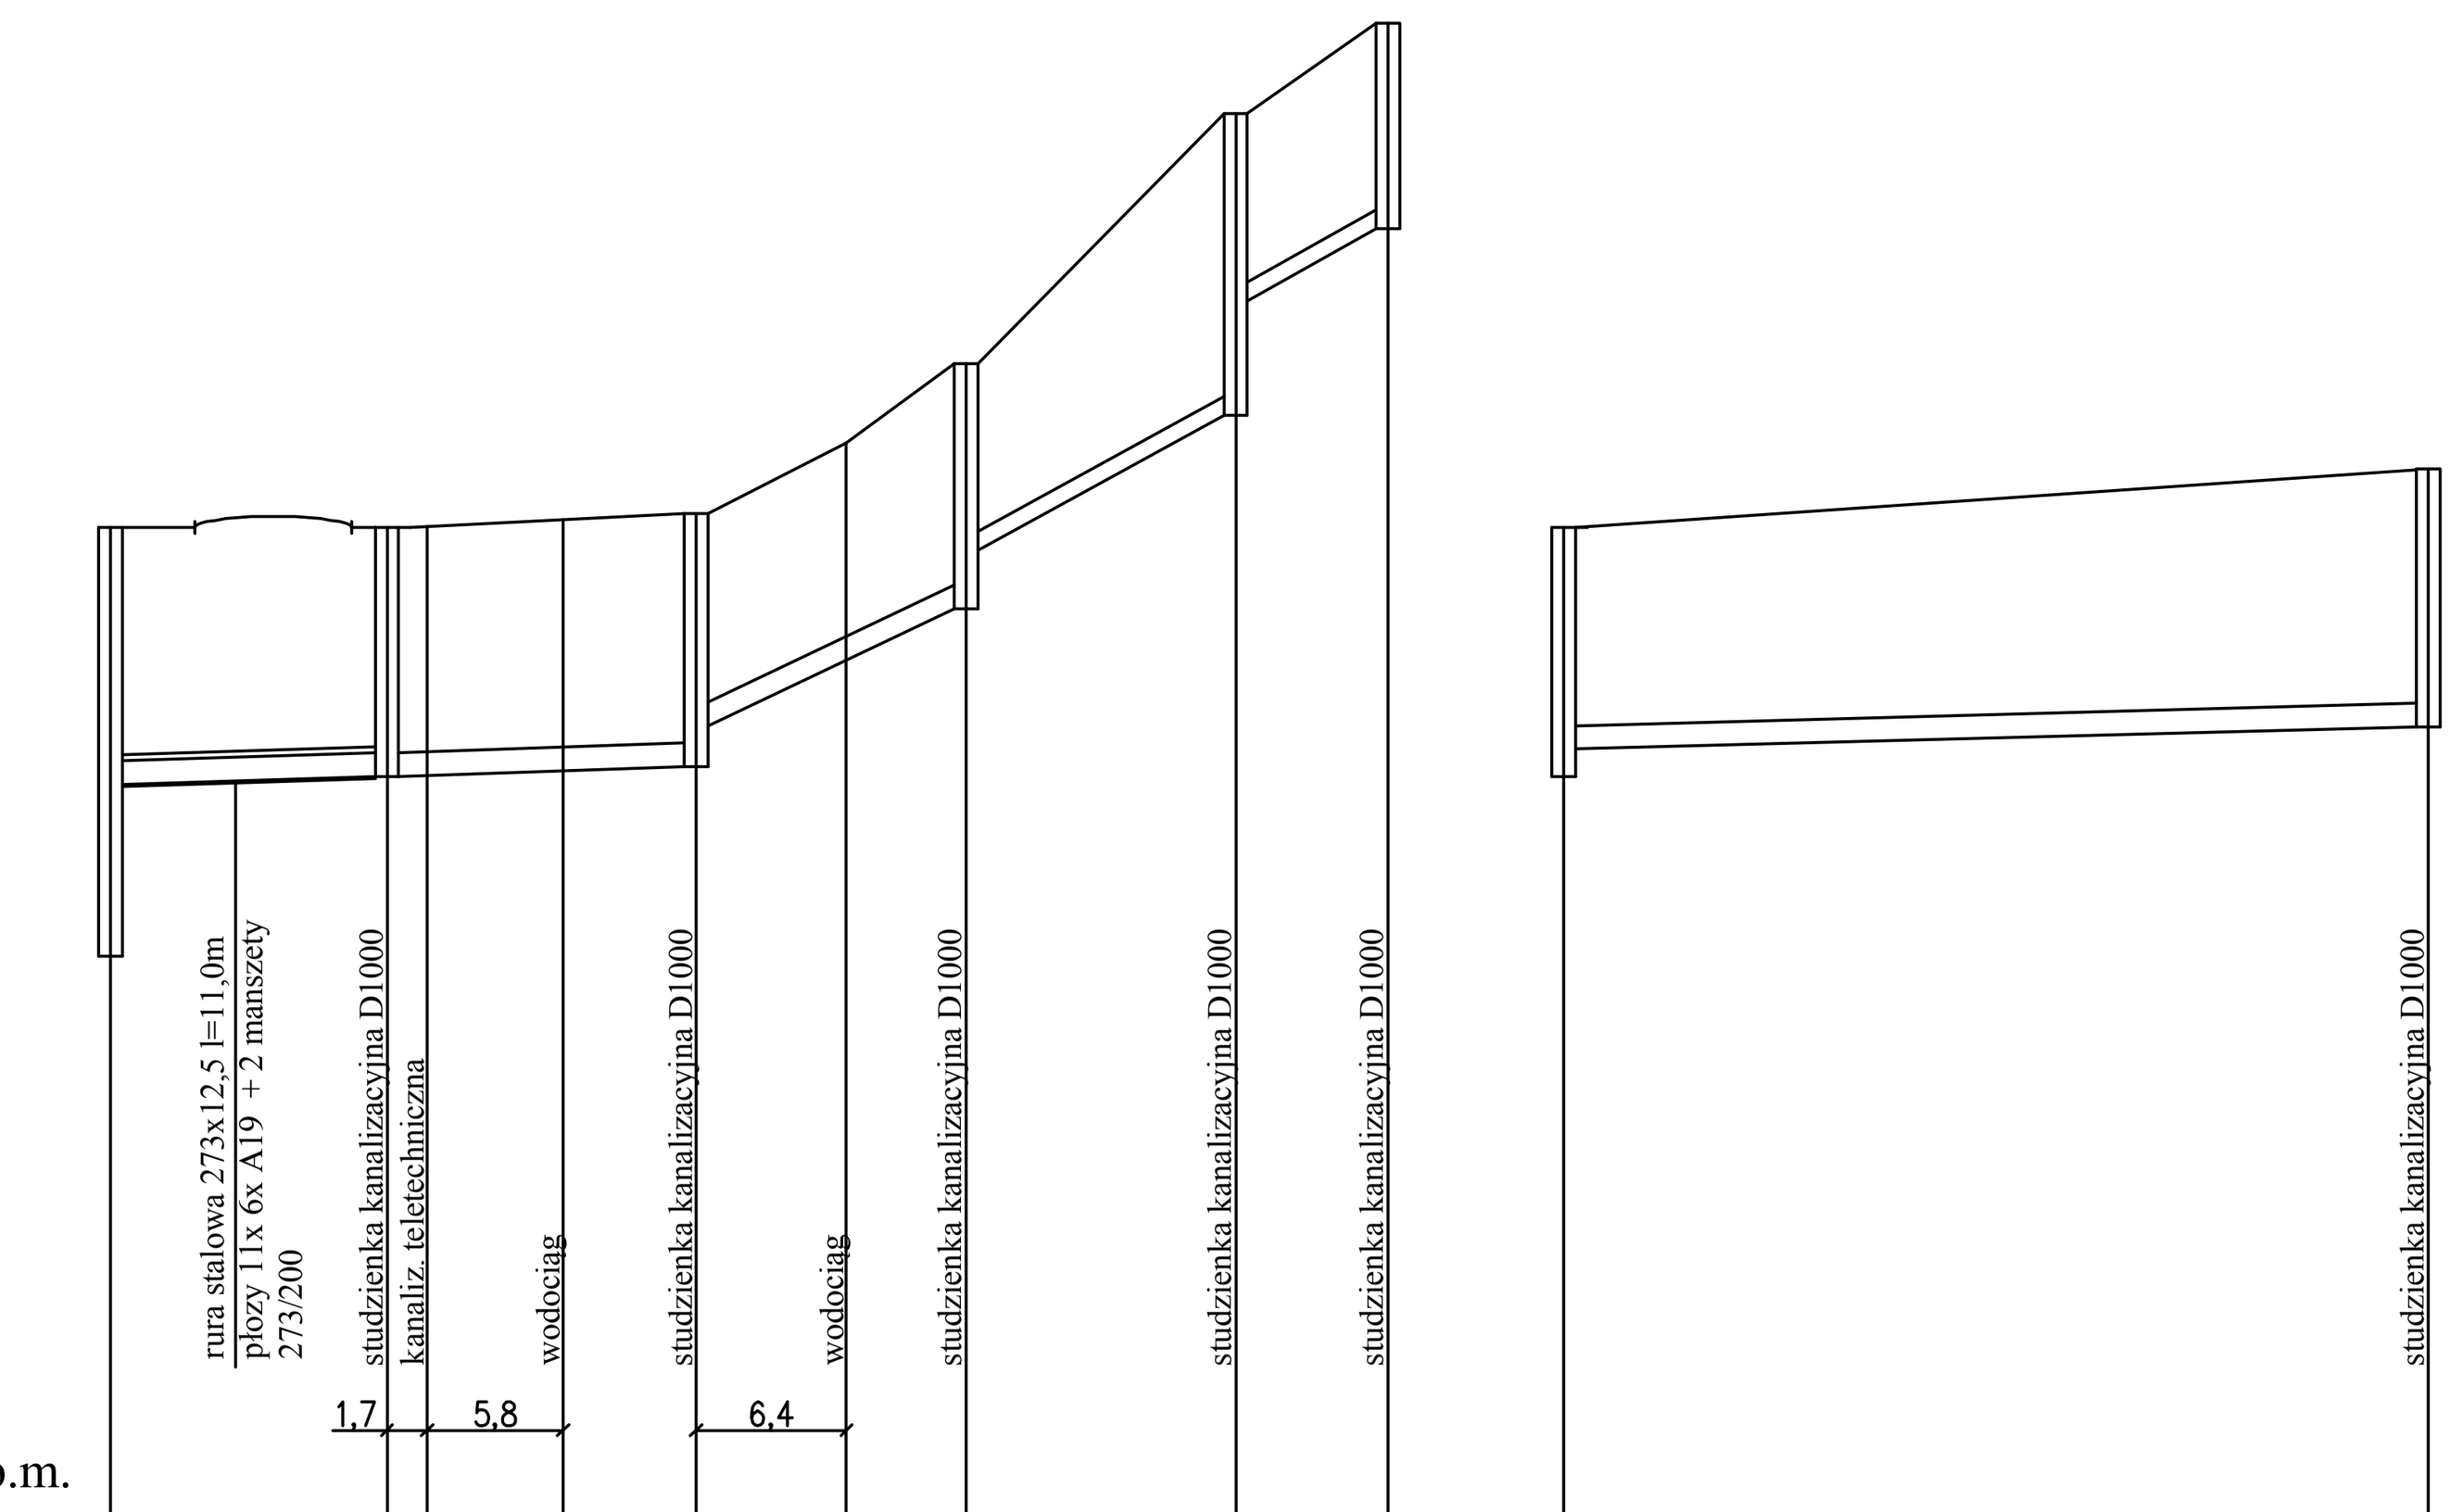

Poziom porównawczy 425,00 m.n.p.m.

Oznaczenia	81		446		447			448		449		450
Rzędna terenu	433,50		433,50		433,62		434,22	434,90		437,03		437,80
Rzędna dna kanału	429,84 / 431,31		431,38		431,46 / 431,81			432,81 / 433,31		434,46 / 435,43		436,05
Głębokość	3,66 / 2,19		2,12		2,16 / 1,81			2,09 / 1,59		2,57 / 1,60		1,75
Średnica / materiał		PVC-U klasa S (SDR34; SN8) z w/k 200 - ścianka lita PN-EN 1401							PVC-U SDR34; SN8 z w/k 160 PN-EN 1401			
Spadek		0,6%		0,61%		8,7%			10,0%		10,0%	
Odległość	0,0	11,8	11,8	13,2	25,0	11,5		36,5	11,5	48,0	6,5	54,5

Oznaczenia	446		451
Rzędna terenu	433,50		434,00
Rzędna dna kanału	431,38 / 431,61		431,80
Głębokość	2,12 / 1,89		2,20
Średnica / materiał		PVC-U SDR34; SN8 z w/k 200 PN-EN 1401; 1999	
Spadek		0,51%	
Odległość	0,0	37,0	37,0

BIOTECH - PROJEKT	PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA				
Tytuł projektu.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA- GMINA ZAWOJA - ETAP I				
Adres obiektu budowlanego.	SKAWICA - GMINA ZAWOJA			Numer rysunku: 50	
Nazwa rysunku.	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ				
Skala: 1:1000/500	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień budowlanych.	Data.	Podpis.
Główny projektant:	Jerzy MYKIETYŃSKI	instalacyjna	586/87	07.2009	
Projektant:	Wiesław KOCOT	instalacyjna	OS-IV-7210/442/88	07.2009	
Sprawdził:	Wojciech KARWATKA	instalacyjna	SLK/0467/PWOS/04	07.2009	