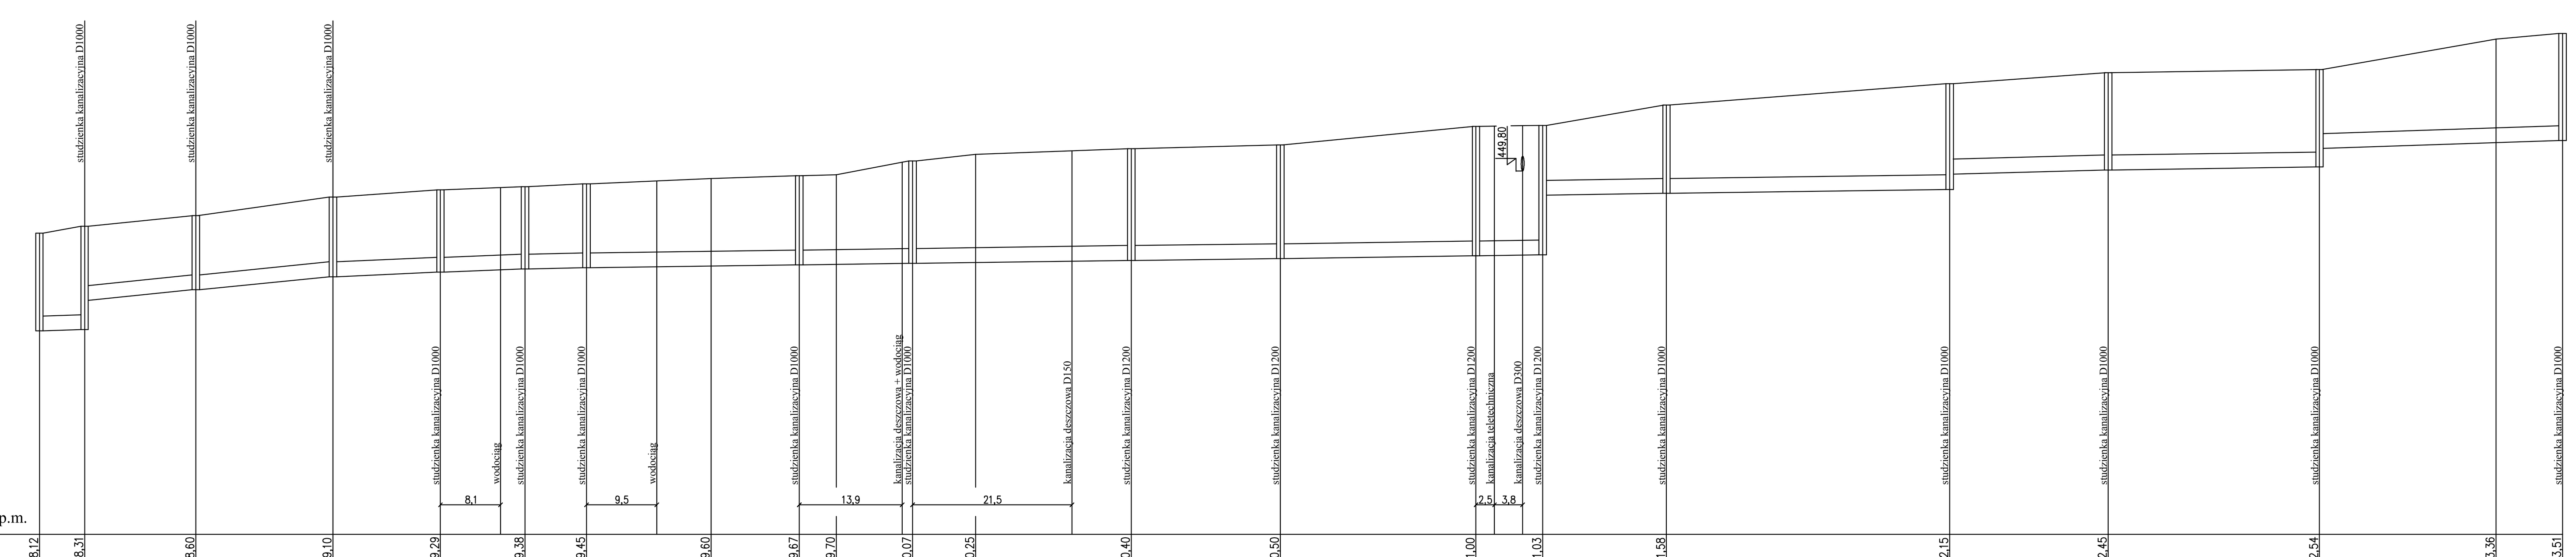

Poziom porównawczy 440,00 m.n.p.m.

Oznaczenia	Odległość	Spadek	Głębokość	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu
157	3220,2		2,63	445,49	448,12
	6,1	0,49%			
158	3226,3		2,79 / 1,98	445,52 / 446,33	448,31
	15,0	1,80%			
159	3241,3		2,00	446,60	448,60
	18,5	1,89%			
160	3259,8		2,15	446,95	449,10
	14,5	0,27%			
161	3274,3		2,30	446,99	449,29
	11,4	0,27%			
162	3285,7		2,36 / 2,22	447,02 / 447,16	449,38
	8,3	0,36%			
163	3294,0		2,40	447,05	449,45
	28,7	0,28%			449,60
164	3322,7		2,54	447,13	449,67
	15,3	0,26%			449,70
165	3338,0		2,90	447,17	450,07
	29,5	0,27%			450,25
166	3367,5		3,15	447,25	450,40
	20,1	0,25%			
167	3387,6		3,20	447,30	450,50
	26,4	0,26%			
168	3414,0		3,63	447,37	451,00
	9,0	0,33%			
169	3423,0		3,63 / 1,92	447,40 / 449,11	451,03
	16,7	0,6%			
170	3439,7		2,38	449,20	451,58
	38,2	0,25%			
171	3477,9		2,85 / 2,43	449,30 / 449,72	452,15
	21,4	0,51%			
172	3499,3		2,62	449,83	452,45
	28,5	0,28%			
173	3527,8		2,63 / 2,13	449,91 / 450,41	452,54
	32,8	0,64%			453,36
174	3560,6		2,89	450,62	453,51

Średnica / materiał: RURY KANALIZACYJNE z PVC-U klasa S (SDR34; SN8) z WYDŁUŻONYM KIELICHEM (w/k) 400 - ścianka lita PN-EN 1401; 1999

BIOTECH - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA

Tytuł projektu.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA-GMINA ZAWOJA - ETAP I - PROJEKT WYKONAWCZY				
Adres obiektu budowlanego.	SKAWICA - GMINA ZAWOJA			Numer rysunku: W-14	
Nazwa rysunku.	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ				
Skala: 1:100/500	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień budowlanych.	Data.	Podpis.
Główny projektant:	Jerzy MYKIETYŃSKI	instalacyjna	586/87	08.2009	
Projektant:	Wiesław KOCOT	instalacyjna	OS-IV-7210/442/88	08.2009	
Sprawdził:	Wojciech KARWATKA	instalacyjna	SLK/0467/PWOS/04	08.2009	