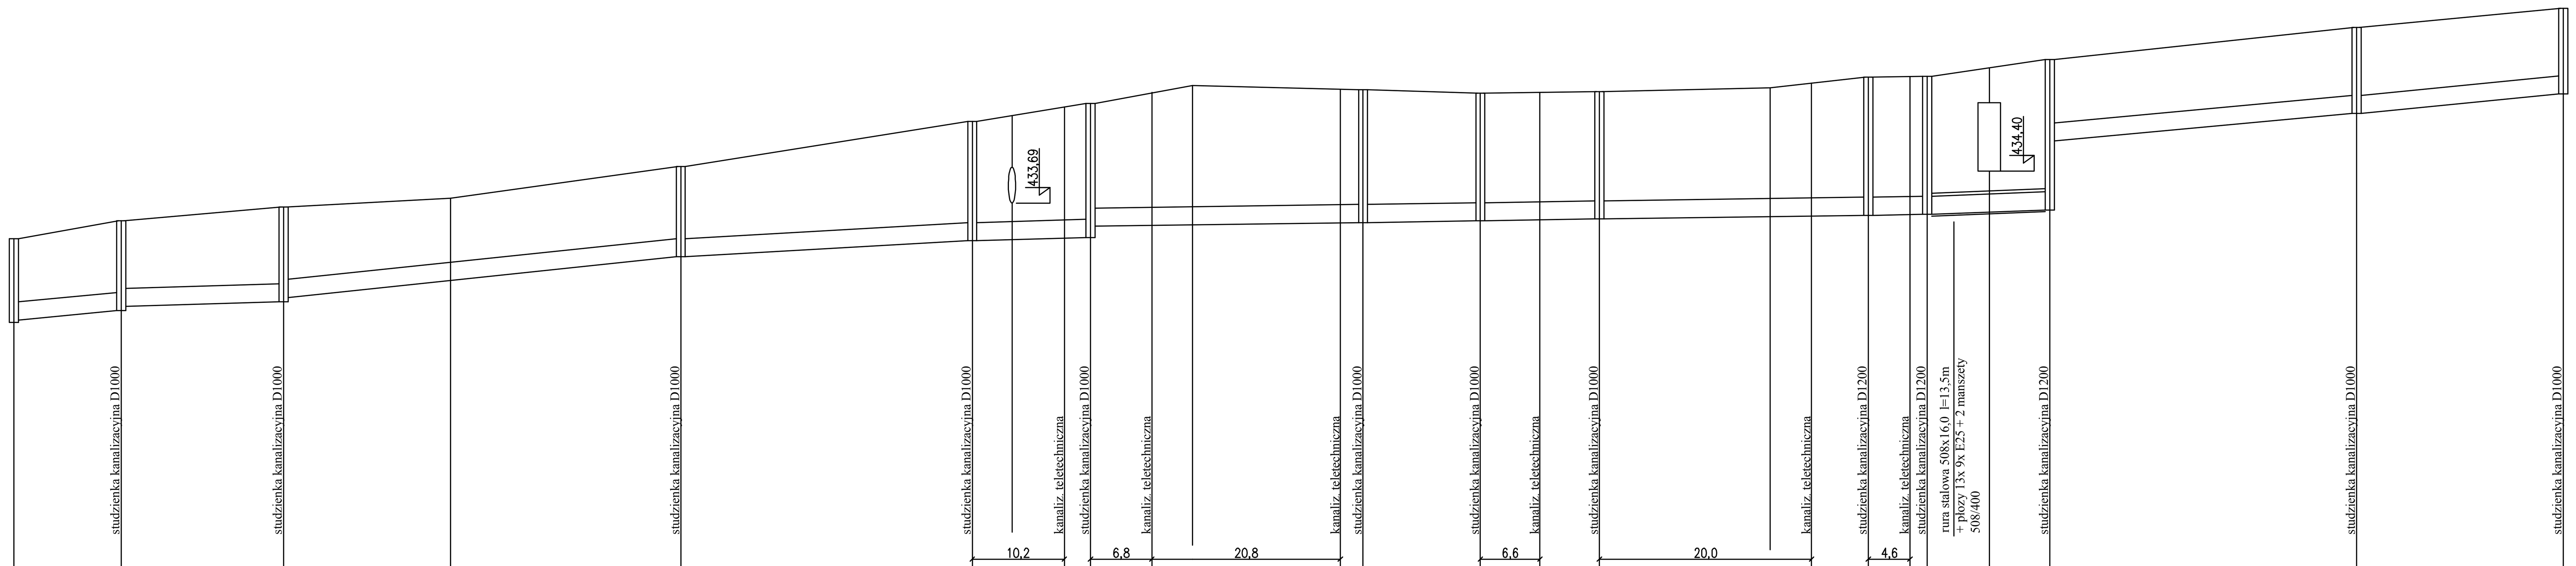

Poziom porównawczy 425,00 m.n.p.m.

Oznaczenia	Odległość	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	Głębokość
106	2254,0	432,90	431,05 / 431,10	1,85 / 1,80
107	2265,9	433,30	431,31 / 431,40	1,99 / 1,90
108	2283,9	433,60	431,50 / 431,60	2,10 / 2,00
		433,80		
109	2327,9	434,50	432,50	2,00
110	2360,2	435,50	432,86	2,64
	2364,6	435,63	432,89	2,74
111	2371,5	435,90	432,93 / 433,18	2,97 / 2,72
		436,30		
112	2401,5	436,20	433,26	2,94
113	2414,5	436,13	433,30	2,83
114	2427,7	436,16	433,34	2,82
		436,25		
115	2456,7	436,48	433,42	3,06
116	2463,2	436,50	433,44	3,06
	2470,1	436,69	433,49	3,20
117	2477,0	436,87	433,54 / 435,03	3,33 / 1,85
118	2511,0	437,58	435,68	1,90
119	2533,9	438,01	436,11	1,90

Odcinek	Odległość	Spadek
106–107	11,9	1,8%
107–108	18,0	0,56%
108–109	44,0	2,0%
109–110	32,3	1,11%
110–111	4,4; 6,9	0,6%
111–112	30,0	0,3%
112–113	13,0	0,3%
113–114	13,2	0,3%
114–115	29,0	0,27%
115–116	6,5	0,31%
116–117	6,9; 6,9	0,7%
117–118	34,0	1,9%
118–119	22,9	1,9%

Średnica / materiał: RURY KANALIZACYJNE z PVC-U klasa S (SDR34; SN8) z WYDŁUŻONYM KIELICHEM (w/k) 400 - ścianka lita PN-EN 1401; 1999

BIOTECH - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA					
Tytuł projektu.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA- GMINA ZAWOJA - ETAP I				
Adres obiektu budowlanego.	SKAWICA - GMINA ZAWOJA			Numer rysunku: 65	
Nazwa rysunku.	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ				
Skala: 1:1000/500	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień budowlanych.	Data.	Podpis.
Główny projektant:	Jerzy MYKIETYŃSKI	instalacyjna	586/87	07.2009	
Projektant:	Wiesław KOCOT	instalacyjna	OS-IV-7210/442/88	07.2009	
Sprawdził:	Wojciech KARWATKA	instalacyjna	SLK/0467/PWOS/04	07.2009	