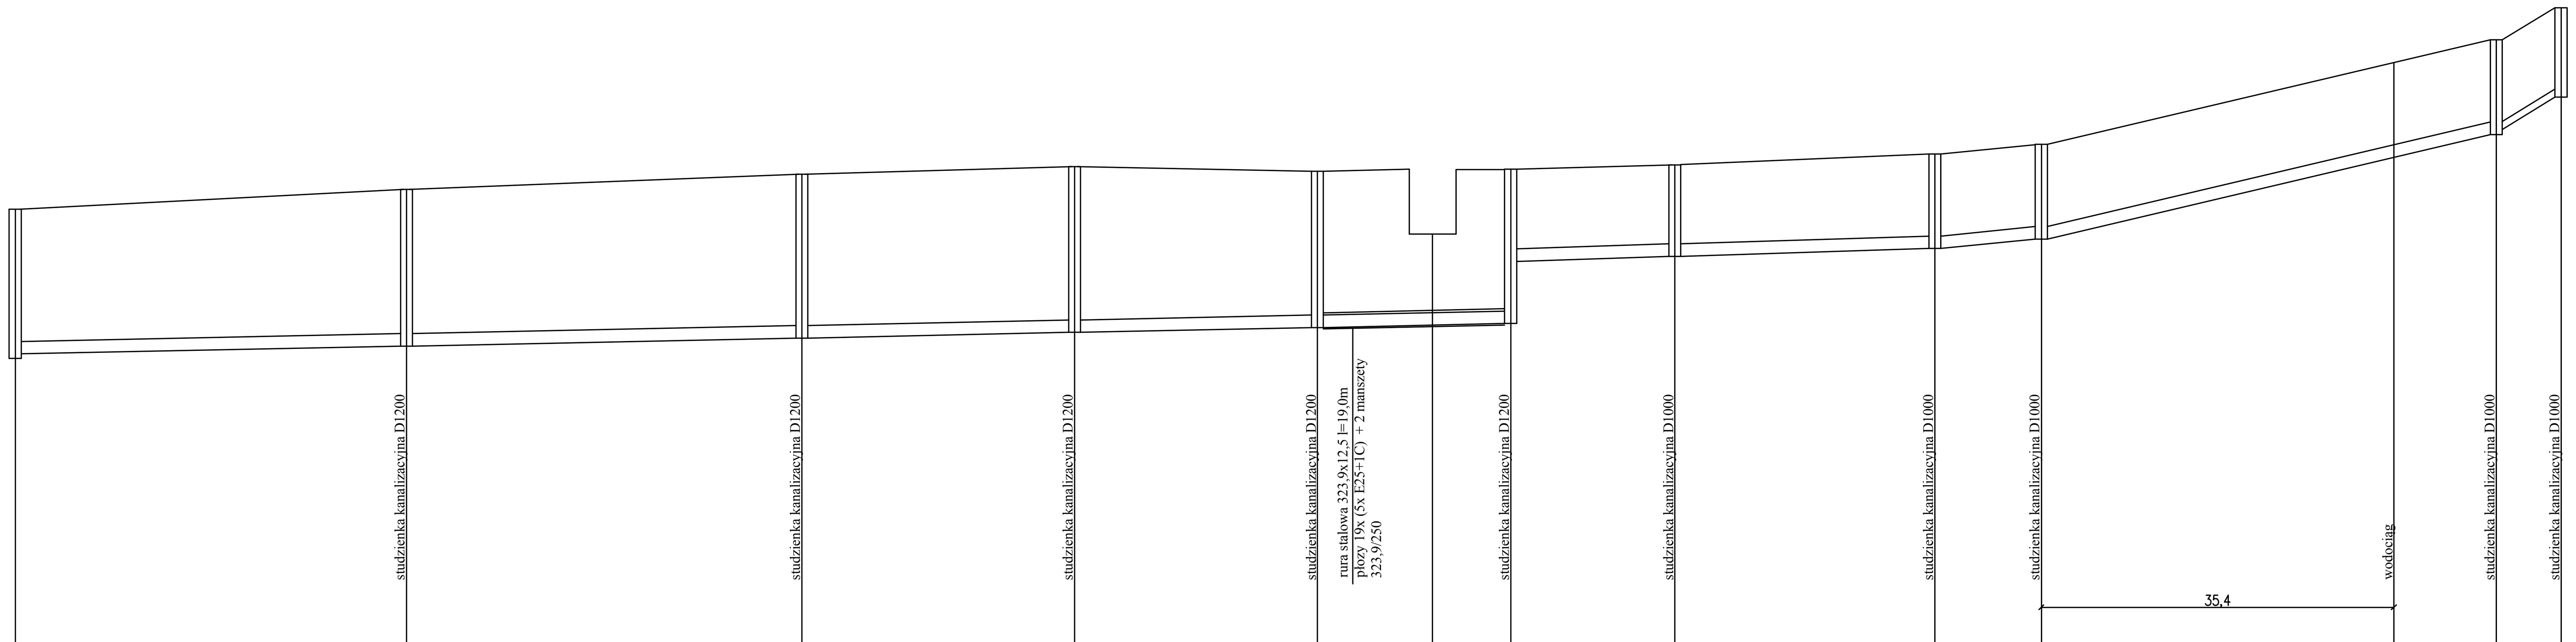

Poziom porównawczy 420,00 m.n.p.m.

Oznaczenia	Odległość	Spadek	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	Głębokość
48	0,0		429,00	425,71 425,89	3,29 3,11
	39,3	0,4%			
373	39,3		429,20	426,05	3,15
	39,7	0,4%			
374	79,0		429,50	426,21	3,29
	27,4	0,4%			
375	106,4		429,65	426,32	3,33
	24,4	0,41%			
376	130,8		429,56	426,42	3,14
	9,2	0,6%			
	140,0		429,60		
	4,7		428,30	426,47	1,83
	144,7		429,59		
	5,5				
377	150,2		429,60	426,50 427,75	3,10 1,85
	16,5	0,6%			
378	166,7		429,69	427,85	1,84
	26,1	0,6%			
379	192,8		429,91	428,01	1,90
	10,7	1,8%			
380	203,5		430,10	428,20	1,90
	45,7	4,6%			
381	249,2		432,20	430,30 430,40	1,90 1,80
	6,8	9,6%			
382	256,0		432,85	431,05	1,80

Średnica / materiał: Rury kanalizacyjne z PVC-U klasa S (SDR34; SN8) z wydłużonym kielichem (w/k) 250 - ścianka lita PN-EN 1401; 1999 (odcinek 48–381); PVC 160 (odcinek 381–382)

BIOTECH - PROJEKT	PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA				
Tytuł projektu.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA- GMINA ZAWOJA - ETAP I				
Adres obiektu budowlanego.	SKAWICA - GMINA ZAWOJA			Numer rysunku: 22	
Nazwa rysunku.	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ				
Skala: 1:1000/500	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień budowlanych.	Data.	Podpis.
Główny projektant:	Jerzy MYKIETYŃSKI	instalacyjna	586/87	07.2009	
Projektant:	Wiesław KOCOT	instalacyjna	OS-IV-7210/442/88	07.2009	
Sprawdził:	Wojciech KARWATKA	instalacyjna	SLK/0467/PWOS/04	07.2009	