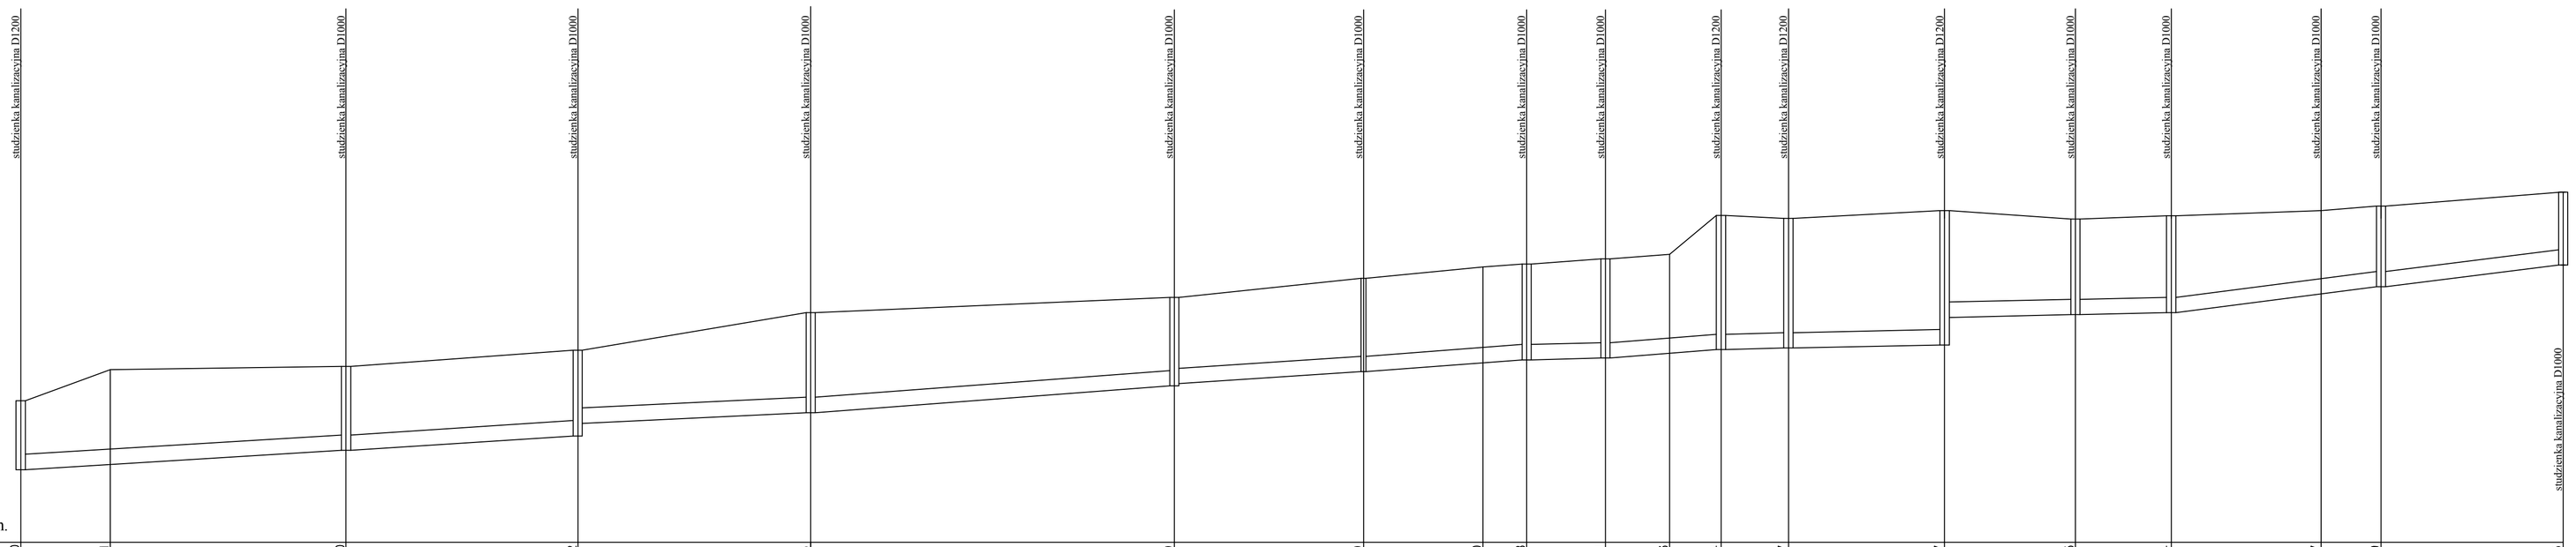

Poziom porównawczy 405,00 m.n.p.m.

Rzędna terenu	408,70	409,51	409,60	410,02	411,06	411,30	411,90	412,20	412,28	412,41	412,53	413,54	413,47	413,67	413,45	413,54	413,67	413,79	414,15										
Rzędna dna kanału	406,90		407,40	407,78	408,11	408,66	409,09	409,15	409,60	409,99	410,03	410,09	410,12	410,19	411,08	411,16	411,29	411,59	411,95										
Głębokość	1,80		2,20	2,24	1,91	2,40	2,21	2,15	2,30	2,29	2,38	3,45	3,35	3,48	2,59	2,29	2,25	2,20	2,20										
Średnica / materiał	RURY KANALIZACYJNE z PVC-U klasa S (SDR34; SN8) z WYDŁUŻONYM KIELICHEM (w/k) 400 - ścianka lita PN-EN 1401; 1999																												
Spadek		1,17%		1,25%	1,8%		0,91%		1,83%		1,83%	0,39%	0,4%	0,34%		0,34%		0,47%	1,04%	1,1 %		1,51%							
Odległość	0,0	42,5	42,5	30,3	72,8	30,4	103,2	47,5	150,7	24,7	175,4	21,3	196,7	10,3	207,0	15,1	222,1	8,8	230,9	20,4	251,3	17,1	268,4	12,5	280,9	27,4	308,3	23,8	332,1
Oznaczenia	"0"		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

BIOTECH - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA					
Tytuł projektu.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA- GMINA ZAWOJA - ETAP I				
Adres obiektu budowlanego.	SKAWICA - GMINA ZAWOJA			Numer rysunku:	
Nazwa rysunku.	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ			2	
Skala: 1:1000/500	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień budowlanych.	Data.	Podpis.
Główny projektant:	Jerzy MYKIETYŃSKI	instalacyjna	586/87	07.2009	
Projektant:	Wiesław KOCOT	instalacyjna	OS-IV-7210/ 442/88	07.2009	
Sprawdził:	Wojciech KARWATKA	instalacyjna	SLK/0467/ PWOS/04	07.2009	