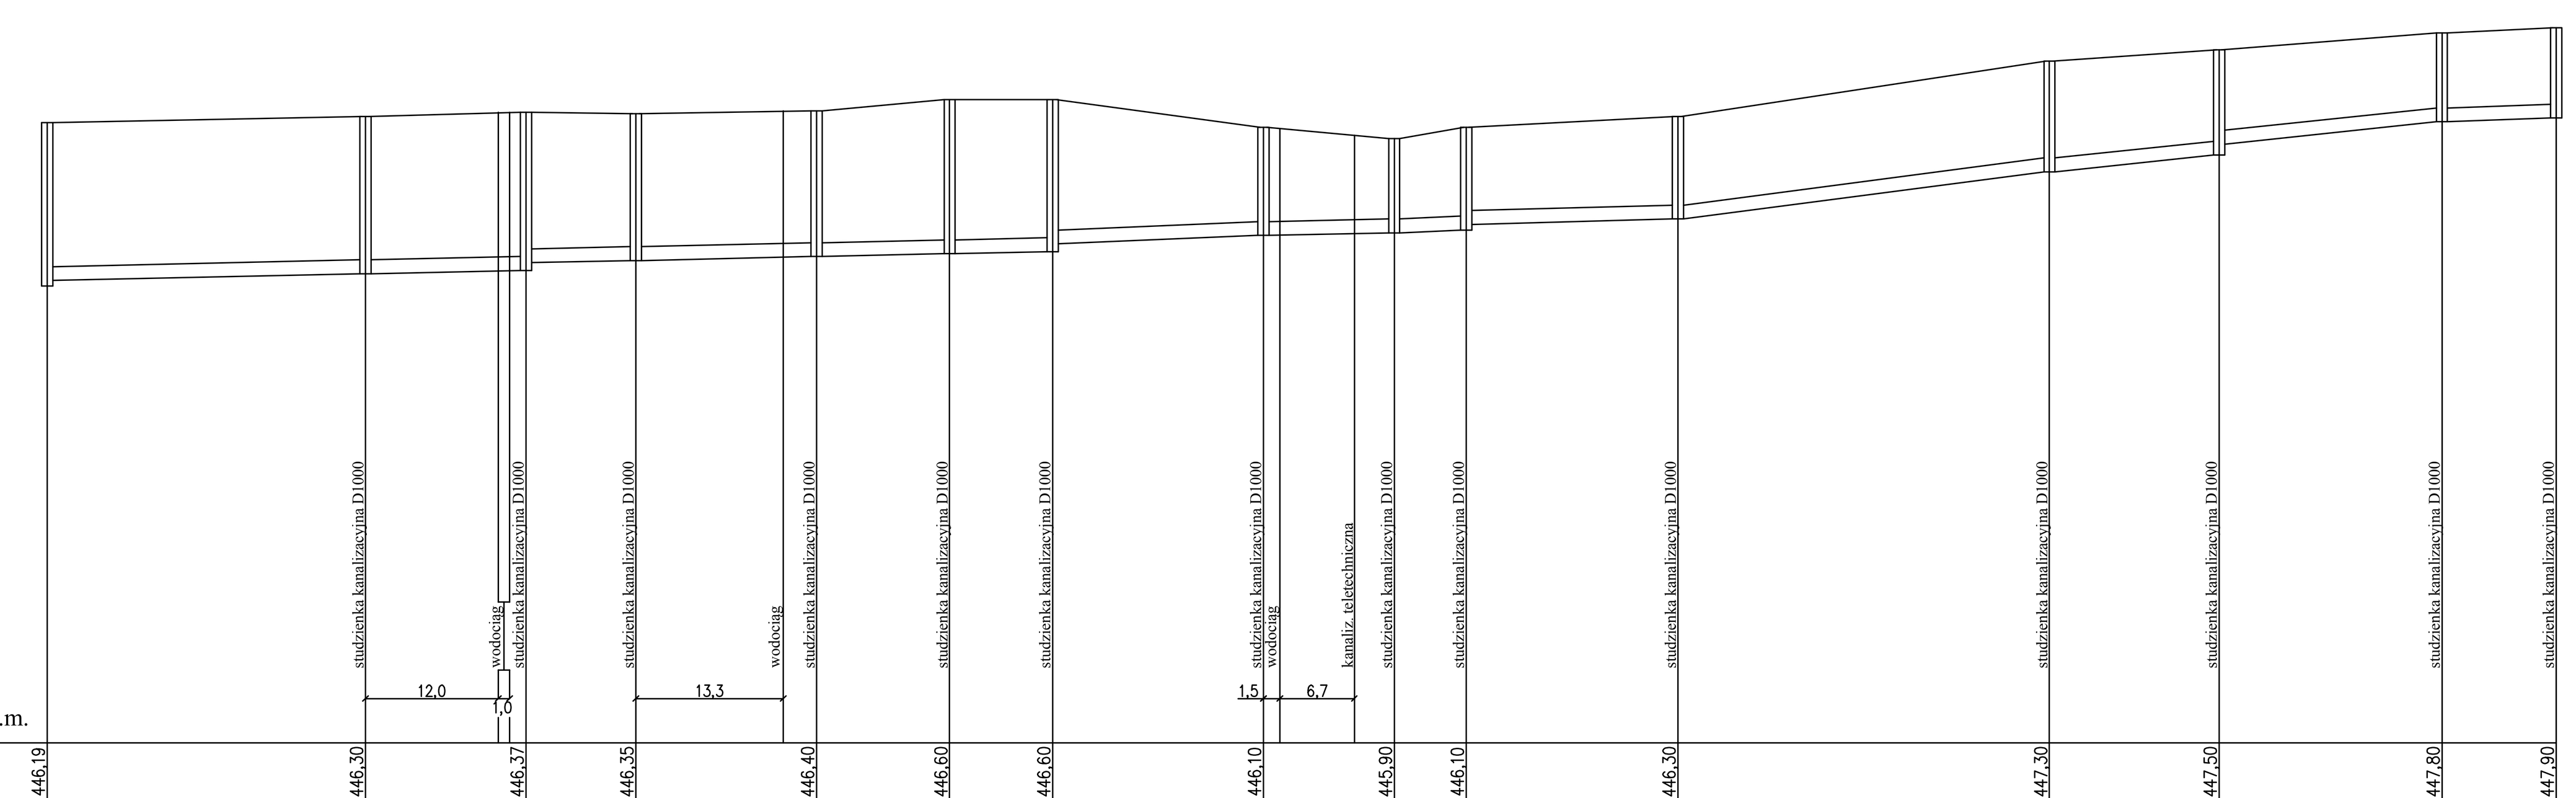

Poziom porównawczy 435,00 m.n.p.m.

Średnica / materiał: Rury kanalizacyjne z PVC-U klasa S (SDR34; SN8) z wydłużonym kielichem (w/k) 250 - ścianka lita PN-EN 1401; 1999

Oznaczenia	Odległość	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	Głębokość	Spadek
151	0,0	446,19	443,24 / 443,34	2,95 / 2,85	
	28,7				0,42%
524	28,7	446,30	443,46	2,84	
	14,5				0,42%
525	43,2	446,37	443,52 / 443,66	2,85 / 2,71	
	10,0				0,4%
526	53,2	446,35	443,70	2,65	
	16,3				0,43%
527	69,5	446,40	443,77	2,63	
	12,0				0,42%
528	81,5	446,60	443,82	2,78	
	9,3				0,43%
529	90,8	446,60	443,86 / 444,00	2,74 / 2,60	
	19,0				0,79%
530	109,8	446,10	444,15	1,95	
	11,8				0,42%
531	121,6	445,90	444,20	1,70	
	5,8				0,86%
532	127,4	446,10	444,25 / 444,35	1,85 / 1,75	
	19,8				0,4%
533	147,2	446,30	444,45	1,85	
	33,5				2,5%
534	180,7	447,30	445,30	2,00	
	15,3				2,0%
535	196,0	447,50	445,60 / 445,80	1,90 / 1,70	
	20,1				2,0%
536	216,1	447,80	446,20	1,60	
	10,3				0,68%
537	226,4	447,90	446,27	1,63	

BIOTECH - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA					
Tytuł projektu.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA- GMINA ZAWOJA - ETAP I				
Adres obiektu budowlanego.	SKAWICA - GMINA ZAWOJA			Numer rysunku: 87	
Nazwa rysunku.	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ				
Skala: 1:1000/500	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień budowlanych.	Data.	Podpis.
Główny projektant:	Jerzy MYKIETYŃSKI	instalacyjna	586/87	07.2009	
Projektant:	Wiesław KOCOT	instalacyjna	OS-IV-7210/442/88	07.2009	
Sprawdził:	Wojciech KARWATKA	instalacyjna	SLK/0467/PWOS/04	07.2009	